

Предприятие: Филиал «Приволжский» ОАО «Оборонэнерго»

Подразделение РЭС Пензенский ПУ Каменка

Дата составления « 15 » июля 2013 г.

ПАСПОРТ № 30/Пз-Д

КТП №127 – 100 6/0,4 кВ

Диспетчерский №127(7) водонасосная от ф №10 ПС 110/6кВ ЭМЗ

Инвентарный № 864003283

(указывается в соответствии бухгалтерским учетом)

1. Общие данные

Напряжение (ВН/НН), кВ 6/0,4

Месторасположение Пензенская обл. Каменский р-н, Каменка г., Рокоосовского ул. 127

Инвентарный № 864003283 (инв. № оборудования 864062274)
(указывается в соответствии с передаточным актом к Приказу №1446 от 23.12.2009 г.)

Год ввода в эксплуатацию 1982

№ фидера, к которому подключена КТП (КТПН) Ф- №10

Тип ввода (КЛ, ВЛ) ВЛ

Дополнительные данные _____

Питающая ПС 110/6кВ ЭМЗ

2. Строительная часть

Общая площадь здания, м. 1,050x1,310

Строительный объем здания, м3 (высота, ширина, длина) 1,050x1,310x1,76

Кадастровые сведения _____
(учетный номер, дата постановки на учет, кадастровый паспорт на здание)

Регистрация в реестре федерального имущества _____
(реестровый номер, дата присвоения)

Фактический срок использования (мес) _____

Материал опор ж/б круглые (приставок) _____

Тип опор ж/б А-образные(приставок) _____

Число приставок 4 круглые

3. Арматура высокого напряжения

а) Разъединители

Тип РВЗ 10-400 Количество 1 Расположение разъединителя Горизонтально

Расположение ножей Горизонтально Номинальный ток, А 400

Привод Ручной

б) Изоляторы

Проходные: тип ИП-10/250 шт. 3

Опорные: тип ИО-10 шт. 3

в) Предохранители

Тип ПК-10 кол-во 3 Ном. ток, А 30

г) Шины

Материал Аллюминий длина 1м сечение 50x5

д) Защита от перенапряжений

Тип РТФ-6

е) трансформатор № 865070686

Завод-изготовитель _____ Год изготовления 1982

Тип ТМ -160/6 /0,4кВ мощность, 100кВА

Напряжение, кВ (ВН/НН) 6/0,4 Ток, А (ВН/НН) 24,1/367,2

Ек, % 4,7 Зав. № 19524 Вес полный, кг 1300 вес масла, кг 570

ж) кабельный ввод

Марка кабеля и сечение _____ длина, м _____

Способ разделки кабеля со стороны ЛЭП ---

Способ разделки кабеля со стороны ТП сухая

4. Арматура низкого напряжения

а) Коммутационные аппараты

№ п/п	Наименование	Назначение	Тип	Номинальный ток, А
1	Рубильник (№865070569)	Водонасосная	ВРП	600
2	Рубильник (№865070571)	резерв	ВРП	
3	Рубильник (№865070576)	резерв	ВРП	
4	Рубильник (№865070565)	резерв	ВРП	

б) Защита от перенапряжений

Тип	РТФ-6	КОЛ-ВО	3
-----	-------	--------	---

место установки _____ КТП-100

в) Отходящие фидера

[illegible]


5. Учет электроэнергии

[illegible]

6. Однолинейная схема коммутации

от ПС 110/6 кВ "ЭМЗ"
ф.10 ЦРБ оп. 235


АС-50, 650м

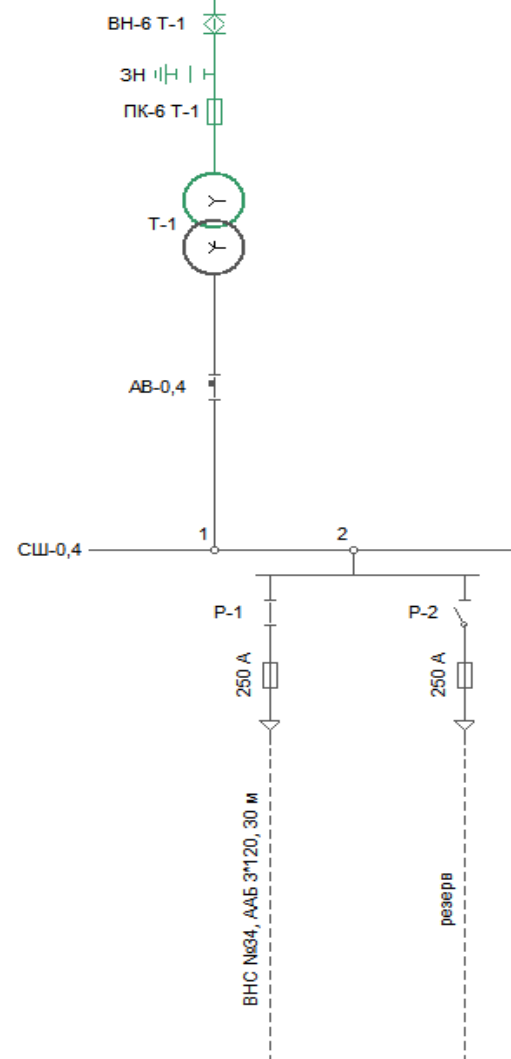

7. Заземляющее устройство

а) Хар-ка грунта: суглинок
б) Число заземлителей 8 в) Длина заземлителя 24
г) Количество спусков 2 д) Сопротивление по норме, Ом 3,5
д) Материал и сечение контура: полосовая сталь 40х4 мм
подземной части полосовая сталь 40х4 мм спусков 2

8. Схема контура заземления

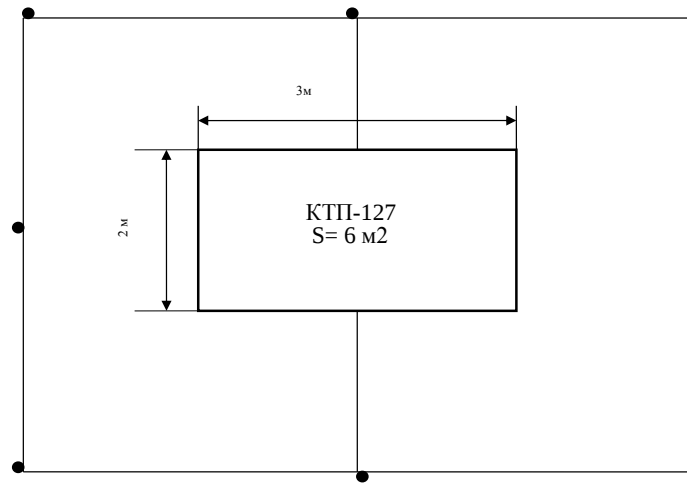

9. Сведения о реконструкциях, ремонтах и внесенных изменениях в схему

[illegible]

10. Сведения о замере сопротивления контура заземления

[illegible]

11. Испытание оборудования

Дата	№ № протоколов	Наименование оборудования	Результаты испытания	Примечание

12. Дополнительные данные

Паспорт составил инженер ПТО  С.Н. Задкова
Должность, подпись, ФИО

Проверил

начальник РЭС  А.А. Блинников
Должность, подпись, ФИО