


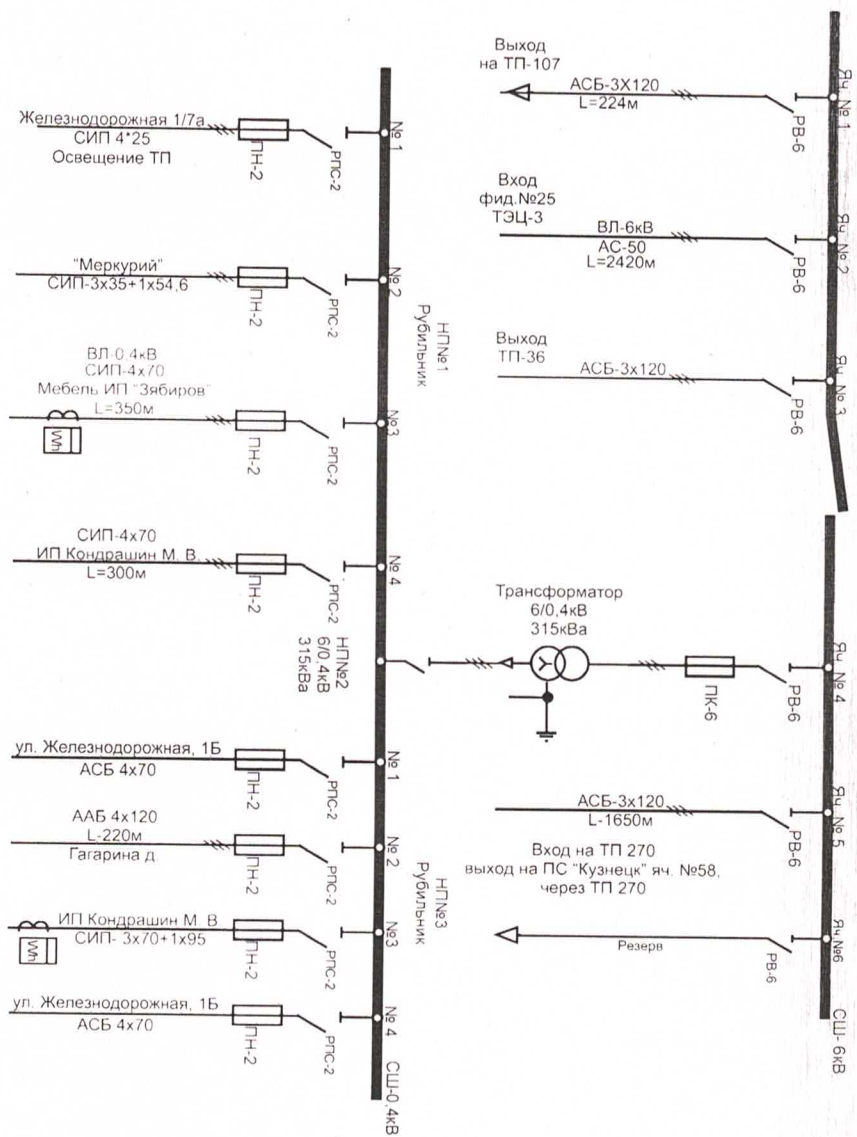

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Утвердил			
Главный инженер	Котельников И. В.		09.01.2025
Согласовано			
			
Нормальная схема электрических соединений ТП №112-6/0,4кВ на 2025-2026г.			АО «Горэлектроснаб»
Вводится в действие с 09 января 2025 г.			
Начальник УЭГП Щетинин А.С. 09 января 2025г. 			