

ПРОВЕРЕНО:

ЭЧЦС-11_____ И.А. Беляев

«___» _____ 20__г.


УТВЕРЖДАЮ:

ЭЧГ-11_____ Андрианов С.Я.

«___» _____ 20__г.

СХЕМА

ВЛ-0,4 кВ от КТП №3, располагающаяся на опорах
по станции Балтинка

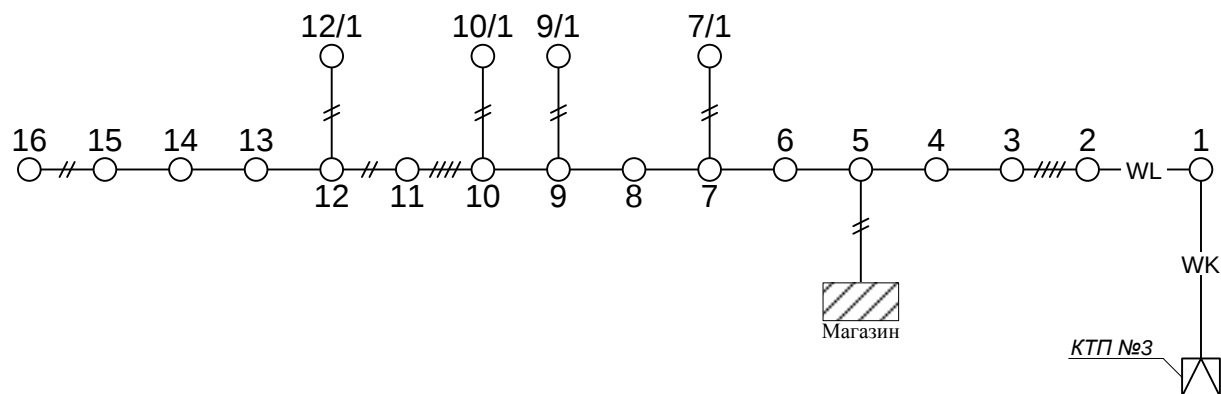

ПРОВЕРЕНО:

ЭЧЦС-11_____ И.А. Беляев

«___» _____ 20__г.

УТВЕРЖДАЮ:

ЭЧГ-11_____ Андрианов С.Я.

«___» _____ 20__г.

СХЕМА

ВЛ-0,4 кВ от КТП №3, располагающаяся на опорах
по станции Балтинка


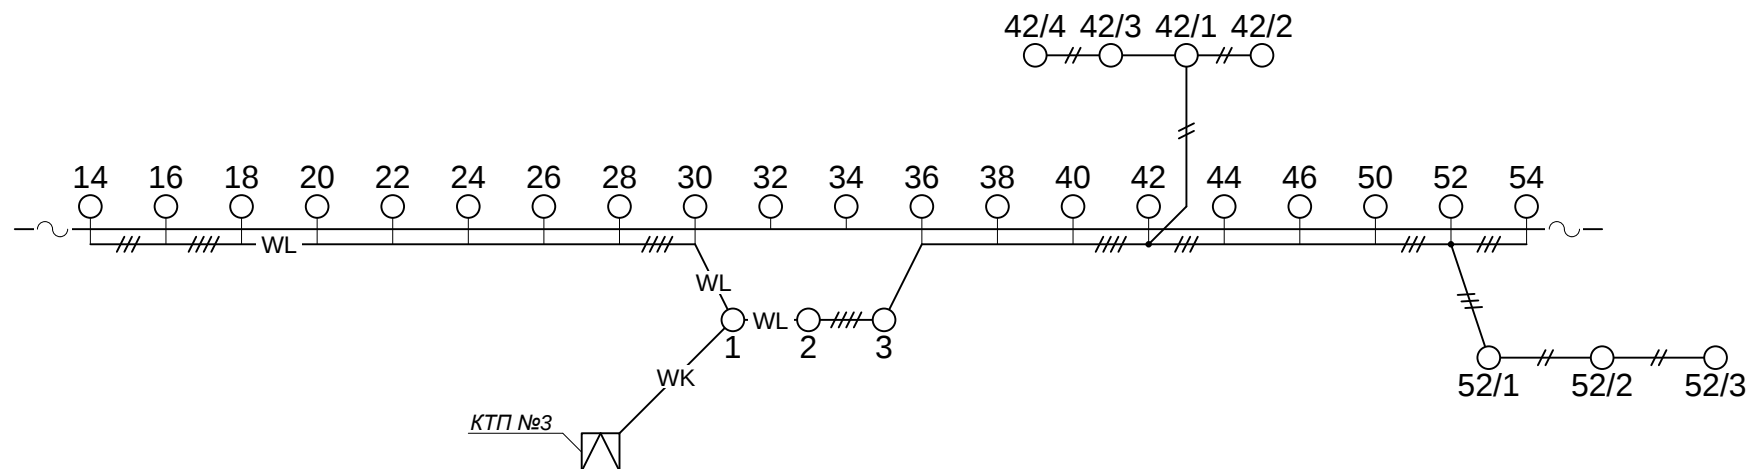


СХЕМА
ВЛ№4-0,4 кВ от КТП №20А, располагающаяся на опорах
по станции Колышлей

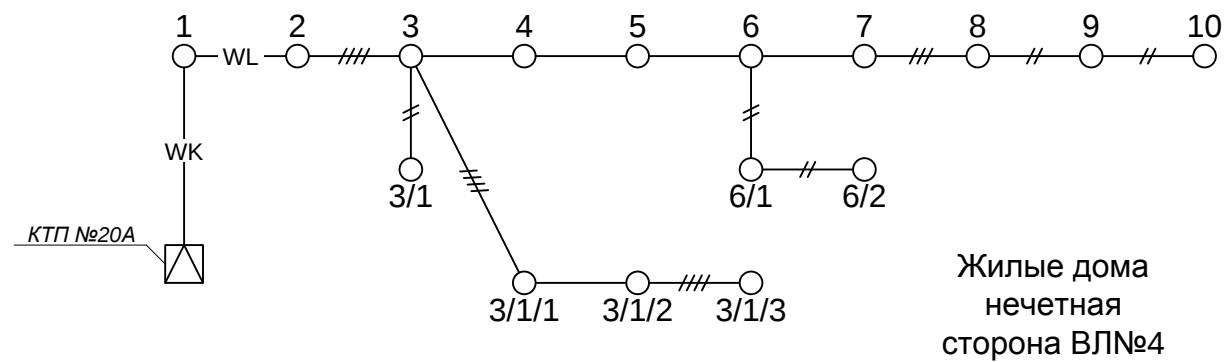

ПРОВЕРЕНО:

ЭЧЦС-11_____ И.А. Беляев

«___» _____ 20__г.

УТВЕРЖДАЮ:

ЭЧГ-11_____ Андрианов С.Я.

«___» _____ 20__г.

СХЕМА

ВЛ-0,4 кВ от КТП №20, располагающаяся на опорах
по станции Колышлей


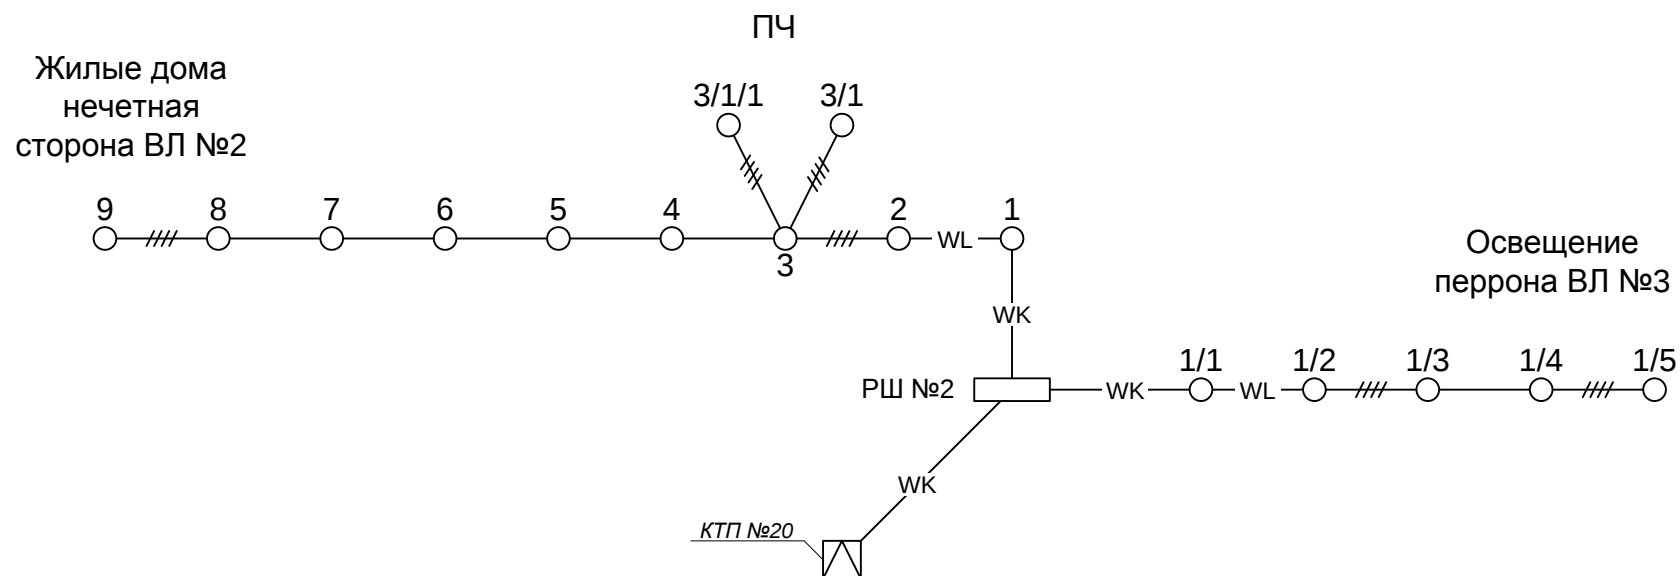


СХЕМА ВЛ№1-0,4 кВ от КТП №20а, располагающаяся на опорах по станции Колышлей

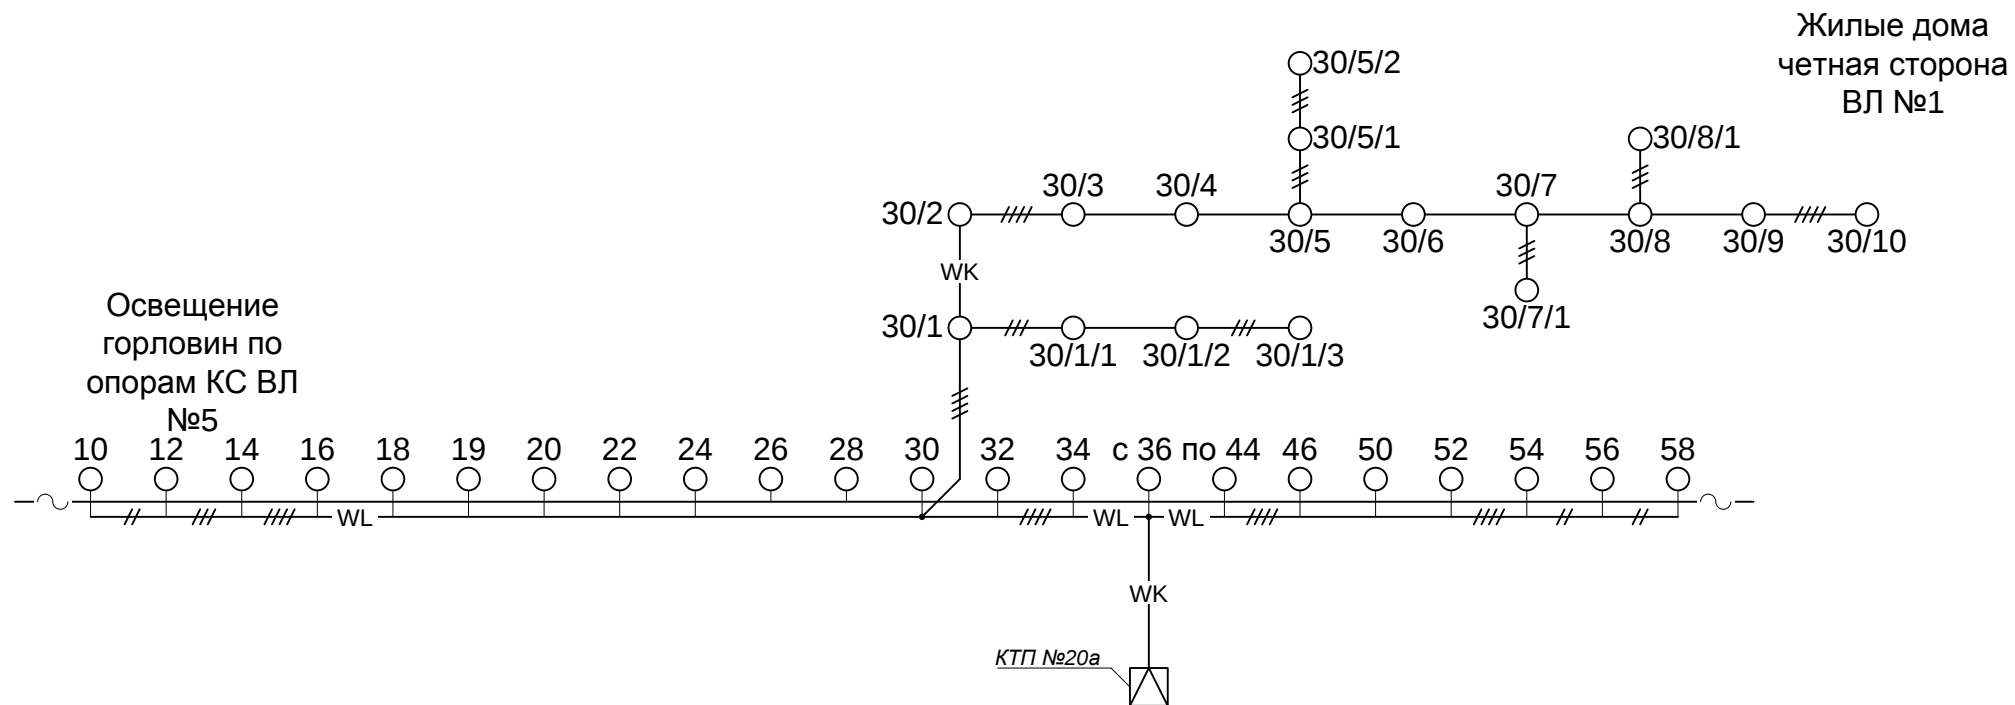

ПРОВЕРЕНО:

ЭЧЦС-11_____ И.А. Беляев

«___» _____ 20__г.


УТВЕРЖДАЮ:

ЭЧГ-11_____ Андрианов С.Я.

«___» _____ 20__г.

СХЕМА

ВЛ-0,4 кВ от КТП №25, располагающаяся на опорах
О.П. 204 км.

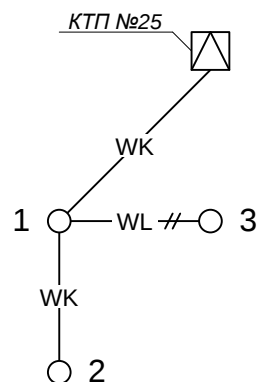

○ - опора ВЛ-0,4 кВ

ПРОВЕРЕНО:

ЭЧЦС-11_____ И.А. Беляев

«___» _____ 20__г.


УТВЕРЖДАЮ:

ЭЧГ-11_____ Андрианов С.Я.

«___» _____ 20__г.

СХЕМА

ВЛ-0,4 кВ от КТП №34А, располагающаяся на опорах
О.П. 213 км.

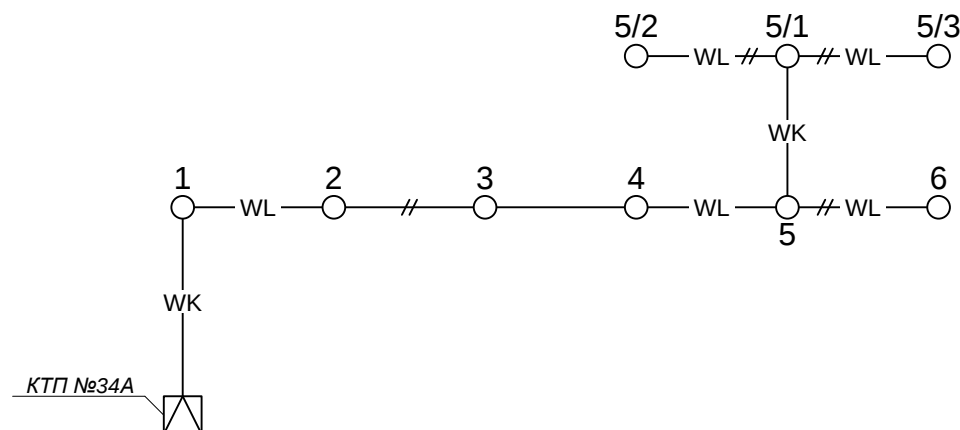

○ - опора ВЛ-0,4 кВ

ПРОВЕРЕНО:

ЭЧЦС-11_____ И.А. Беляев

«___» _____ 20__г.

УТВЕРЖДАЮ:

ЭЧГ-11_____ Андрианов С.Я.

«___» _____ 20__г.

СХЕМА

ВЛ-0,4 кВ от КТП №29, располагающаяся на опорах
контактной сети по станции Скрыбино

