

ООО «Сетевая компания»

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

ООО «Сетевая компания»

Д.А. Зорин

«14» 10 2025 г.

ПАСПОРТ

воздушный линии электропередачи низкого напряжения

ВЛ-0,4 кВ от ТП №69Г/160,

расположенной по адресу:

Пензенская обл., Нижнегломовский район, г. Нижний Ломов

(ред. от 17.07.2025)

1. Общие данные

Напряжение линии, кВ 0,4

Наименование улиц, по которым проходит ВЛ (начало-конец линии) Пензенская обл. Нижнеломовский район, г. Н. Ломов

Инвентарный № 00-001639

Год ввода в эксплуатацию 1967

Протяженность линии (проектная), км 3,7

Кадастровые сведения _____
(учетный номер, дата поставки на учет, кадастровый паспорт на здание)

Регистрация в реестре федерального имущества _____
(регистрационный номер, дата присвоения)

Длиательно допустимый ток ВЛ, А _____

Тип, номинальный ток защитного аппарата в начале ВЛ _____

Район климатических условий (по ветру/по гололеду) II/III

Характеристика грунта суглинок

№ питающего пункта и ячейки, к которому присоединена ВЛ ТП №69Г ж.д. Сельхозтехники

Общее количество опор 89

в том числе промежуточные 65

анкерные опоры с одним укосом 24

анкерные опоры с двумя укосами _____

концевые _____

ответвительные _____

перекрестные _____

специальные _____

защита от перенапряжений _____

тип изоляторов ТФ-16


ж/б опоры 4

деревянные опоры 14

деревянные опоры с ж/б приставкой 71

Поопорная схема ВЛ

Поопорная схема ВЛ 0,4 кВ от ТП №69Г

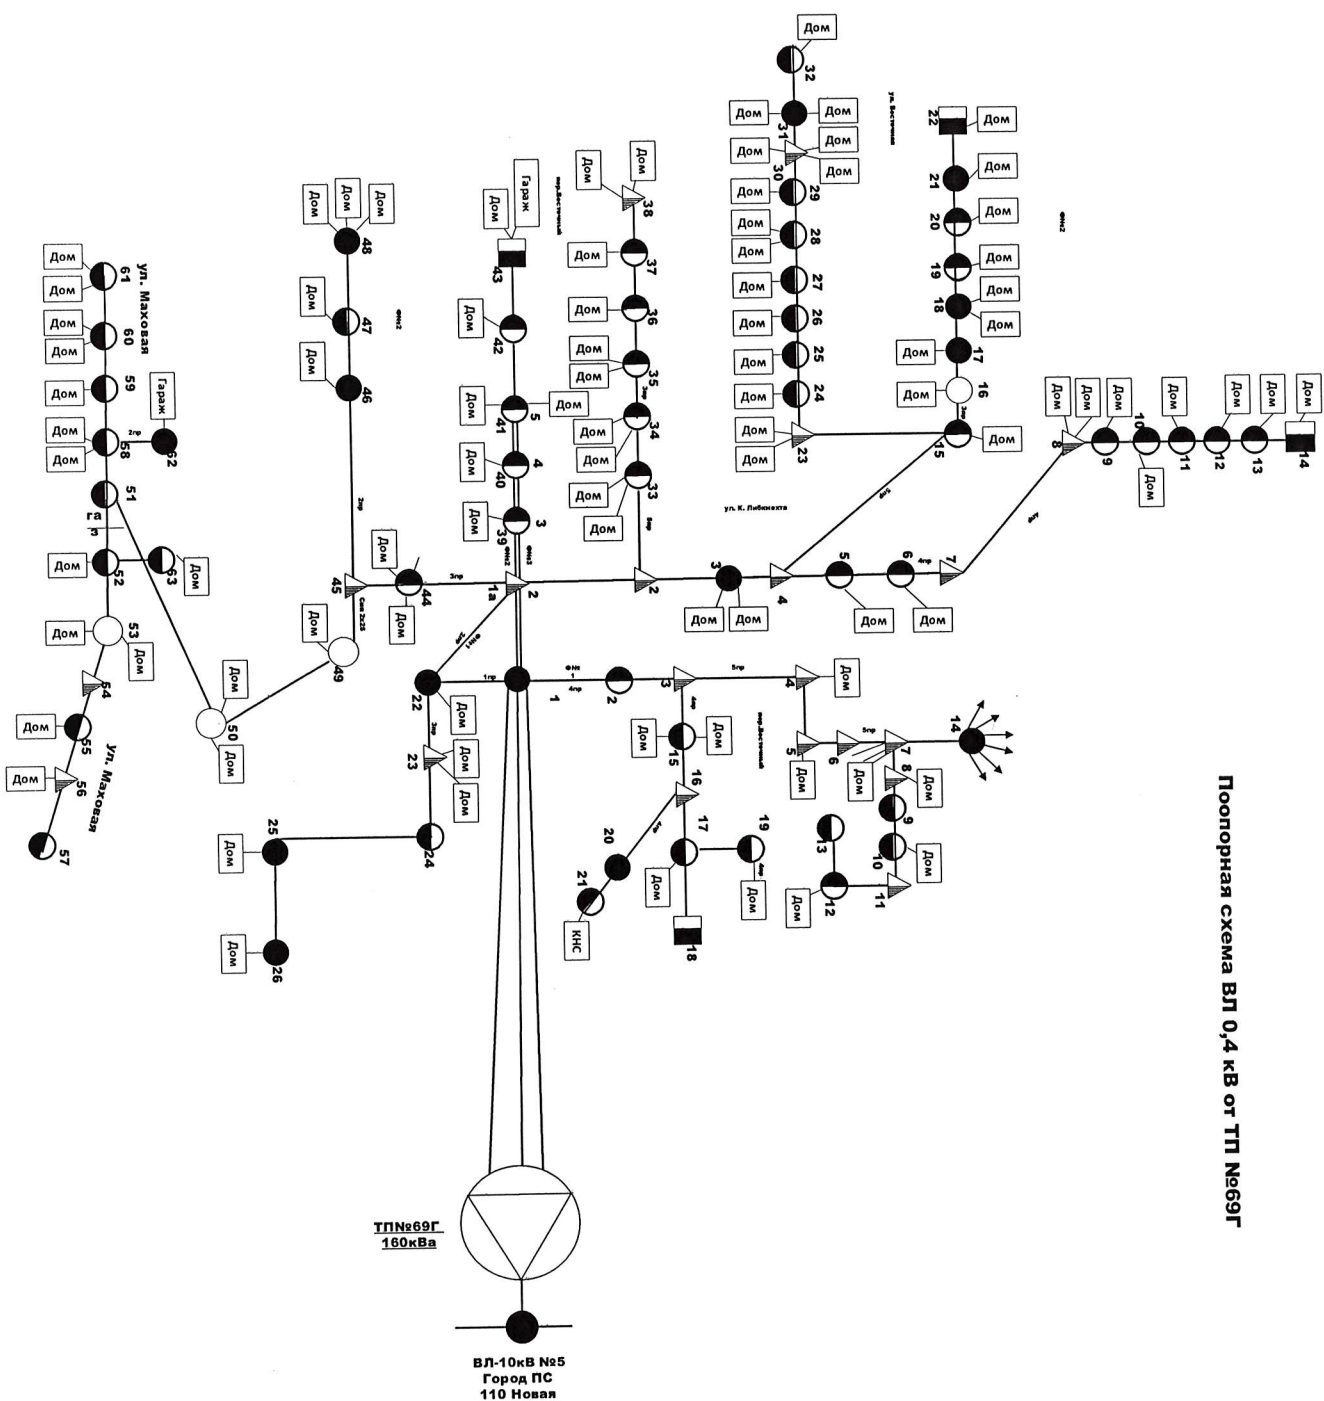


2. Сведения о ремонтах и реконструкции ВЛ

[illegible]

3. Дополнительные данные

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Лист согласования

	Должность, отдел	Подпись	Расшифровка подписи	Дата
Согласовано	Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок		Р.В. Рыжаков	17.07.25
	Начальник ПТО		И.Н. Фурасьев	17.07.25
Разработал (заполнил)	Начальник ОДС		А.В. Носков	17.07.25