

ООО «Сетевая компания»

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

ООО «Сетевая компания»

Д.А. Зорин

«17» 16 20 25 г.

ПАСПОРТ

воздушной линии электропередачи высокого напряжения

ВЛ 10 кВ ф.20 Город,

расположенной по адресу:

Пензенская обл., Нижнегломовский район, г. Нижний Ломов

(ред. от 17.07.2025)

1. Общие данные

Напряжение линии, кВ 10

Наименование улиц, по которым проходит ВЛ (начало-конец линии) Пензенская обл., Нижнегломовский район, г. Н. Ломов

Инвентарный № 00-01712

Год ввода в эксплуатацию 1956

Протяженность линии (проектная), км 5.445

Кадастровые сведения _____
(учетный номер, дата поставки на учет, кадастровый паспорт на здание)

Регистрация в реестре федерального имущества _____
(регистрационный номер, дата присвоения)

Длительно допустимый ток ВЛ, А _____

Тип, номинальный ток защитного аппарата в начале ВЛ _____

Район климатических условий (по ветру/по гололеду) II/III

Характеристика грунта суглинок

№ питающего пункта и ячейки, к которому присоединена ВЛ ПС 110 кВ Новая, яч.20

Общее количество опор 101

в том числе промежуточные 65

анкерные опоры с одним уклоном 22

анкерные опоры с двумя уклонами 6

концевые 5

ответвительные 3

перекрестные _____

специальные _____

защита от перенапряжений РВО-10

тип изоляторов ШФ-20, ПС-10, ПС-70, ЛК-70


ж/б опоры 52

деревянные опоры 1

деревянные опоры с ж/б приставкой 47

Поопорная схема ВЛ

Поопорная схема ВЛ 10 кВ ф.20 Город от ПС 110 кВ Новая

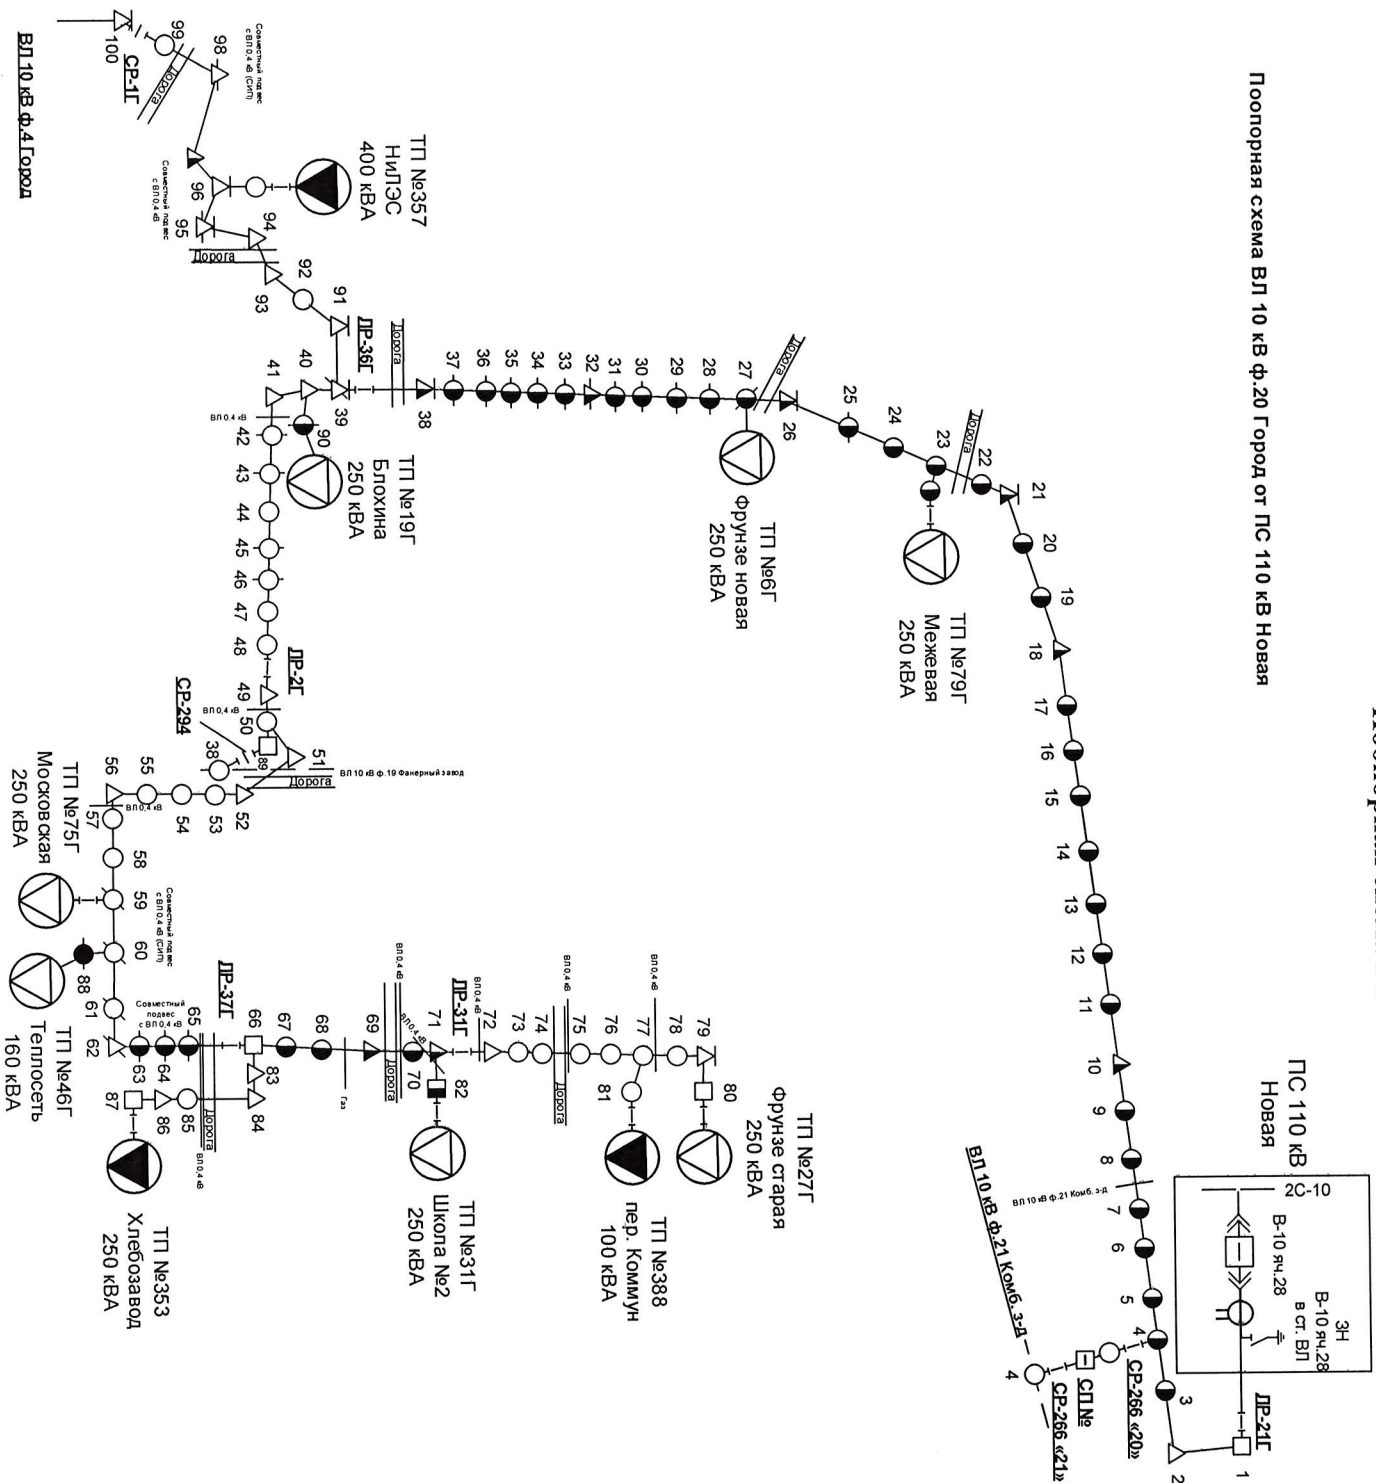


2. Сведения о ремонтах и реконструкции ВЛ

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Лист согласования

Согласовано	Должность, отдел	Подпись	Расшифровка подписи	Дата
	Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок		Р. В. Рыбаков	17.07.25
	Начальник ПТО		И. Н. Фурасьев	17.07.25
Разработал (заполнил)	Начальник ОДС		А. В. Носков	17.07.25