




ООО «Сетевая компания»

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «Сетевая компания»
 Д.А. Зорин
«10» 08 2024 г.

ПАСПОРТ

ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ

ТП №3Г/400 кВА


1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

1	Наименование подстанции	ТП-400-10/0,4 кВ
2	Место нахождения подстанции	Пензенская область, Нижнеломовский район, г. Нижний Ломов, ул. Урицкого, 129
3	Год сооружения здания подстанции	1949
4	Год пуска подстанции в эксплуатацию	1949
5	Конструктивный тип подстанции (закрытый, открытый)	Закрытый
6	Положение подстанции (тупиковая/проходная, отдельно стоящая/встроенная)	Тупиковая, встроенная
7	Обслуживаемая или необслуживаемая	Обслуживаемая

2. ВЪКОПИРОВКА ИЗ ГЕНПЛАНА (РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ)



4. ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА ПОДСТАНЦИИ

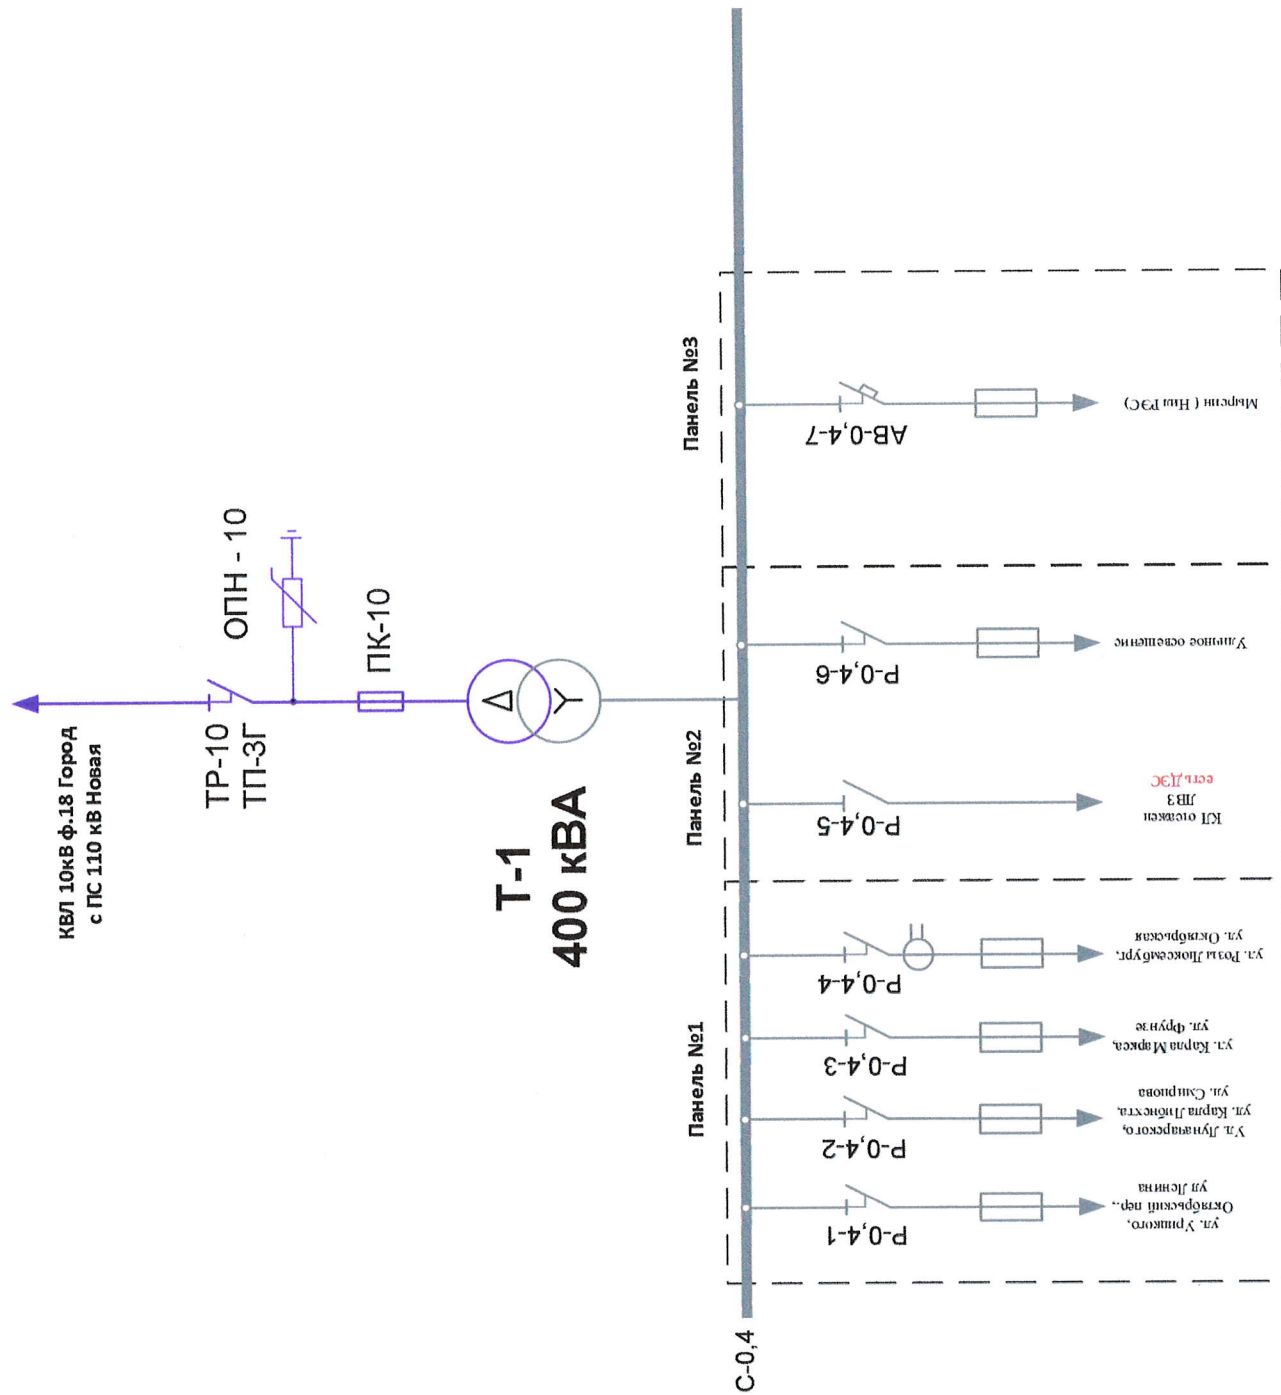

5. СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

Таблица I

[illegible]

Таблица 1 (Продолжение)

[illegible]

6. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Распределительное устройство: **закрытое 10 кВ**

Таблица II - Количество высоковольтных камер

Фидерных вводов	Фидерных выводов	Силовых трансформаторов	Измерительных трансформаторов	Резервных	Прочих	Всего
1	-	-	-	-	-	1

Таблица III - Аппаратура, установленная в высоковольтных камерах

Место установки	Наименование аппаратуры	Кол-во
Яч. №1	Разъединитель РВ-10/630 УХЛ2 Зав. № б/н	1

Распределительное устройство: **закрытое 0,4 кВ**

Таблица IV - Количество низковольтных камер

Вводных	Отходящие линии	Резервных	Прочих	Всего
-	3	-	-	3

Таблица V – Коммутационная аппаратура, установленная в низковольтных камерах

Место установки	Наименование аппаратуры	Кол-во
Панель №1 зав. №б/н	Разъединитель РПС-2 250 А	4
Панель №2 зав. №б/н	Разъединитель РПС-2 250 А	1
	Разъединитель РПС-4 400 А	1
Панель №3 зав. №б/н	Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-УХЛ3 63 А Зав. №б/н	1

7. ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица VI

[illegible]

8. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ (ПРИБОРЫ УЧЕТА)

Таблица VII

[illegible]

9. ФИДЕРЫ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Таблица VIII

[illegible]


Таблица IX

[illegible]


11. ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Схема заземления ТП №3Г ЛВЗ

Пензенская область, Пензенская область, Нижнеломовский р-н, г. Н. Ломов, ул. Урицкого, 129, сопротивлением ≤ 4 Ом.

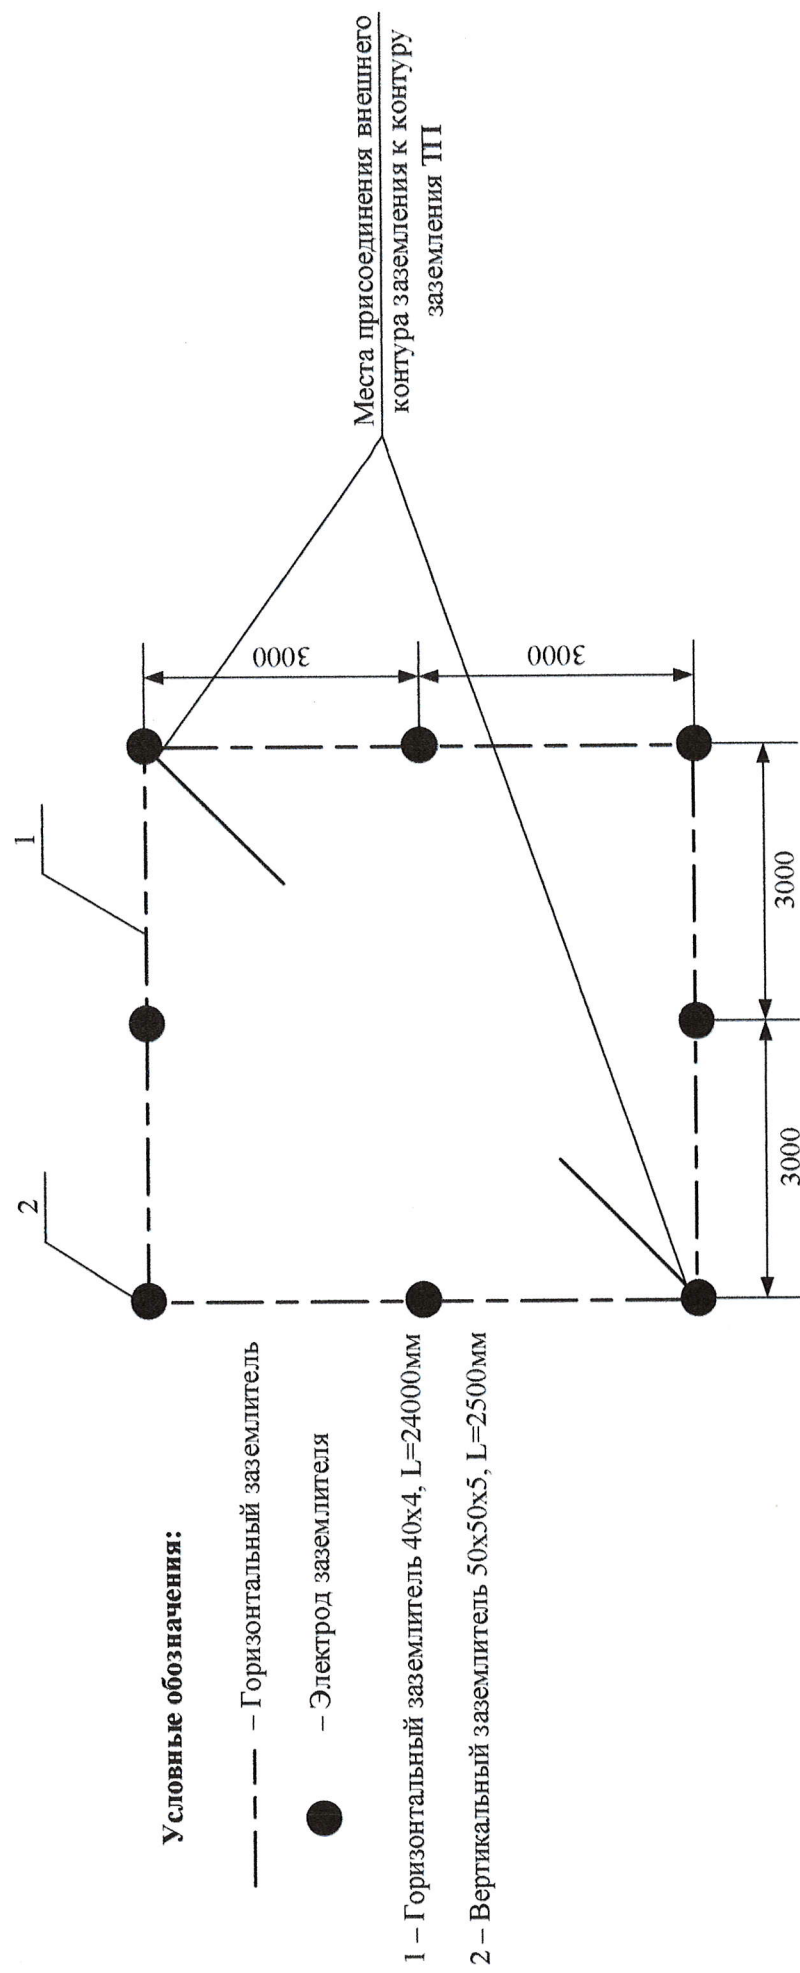

14. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

	Должность, отдел	Подпись	Расшифровка подписи	Дата
Согласовано	Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок		Р.В. Рыжаков	
	Начальник ОДС		А.В. Носков	
Разработал (заполнил)	Старший диспетчер ОДС		П.А. Адамов	

15. ПРИЛОЖЕНИЯ

[illegible]

[illegible]

[illegible]