



ООО «Сетевая компания»

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «Сетевая компания»
 Д.А. Зорин
«20» 08 2024 г.

ПАСПОРТ № _____
воздушной линии электропередачи высокого напряжения

**ВЛ 0,4 кВ с. Большой Мичкас, с. Майоровка от ТП №5Г,
расположенной по адресу:
Пензенская обл., Нижнеломовский район, с. Большой Мичкас.**

1. Общие данные

Напряжение линии, кВ 0,4

Наименование улиц, по которым проходит ВЛ (начало-конец линии) Пензенская обл., Нижнеломовский район, с. Б. Мичкас, ул. Заводская

Инвентарный № 1871

Год ввода в эксплуатацию 1976 г.

Протяженность линии (проектная), км 1879 м

Кадастровые сведения

(учетный номер, дата поставки на учет, кадастровый паспорт на здание)

Регистрация в реестре федерального имущества

(регистрационный номер, дата присвоения)

Длительно допустимый ток ВЛ, А

Тип, номинальный ток защитного аппарата в начале ВЛ

Район климатических условий (по ветру/по гололеду) II/III

Характеристика грунта суглинок

№ питающего пункта и ячейки, к которому присоединена ВЛ ТП №5Г с. Майоровка

Общее количество опор 56

в том числе промежуточные 33

анкерные опоры с одним укосом 11

анкерные опоры с двумя укосами 1

концевые 7

ответвительные 4

перекрестные

специальные

защита от перенапряжений


тип изоляторов ТФ-20

ж/б опоры 27

деревянные опоры 29


деревянные опоры с ж/б приставкой 4

Поопорная схема ВЛ

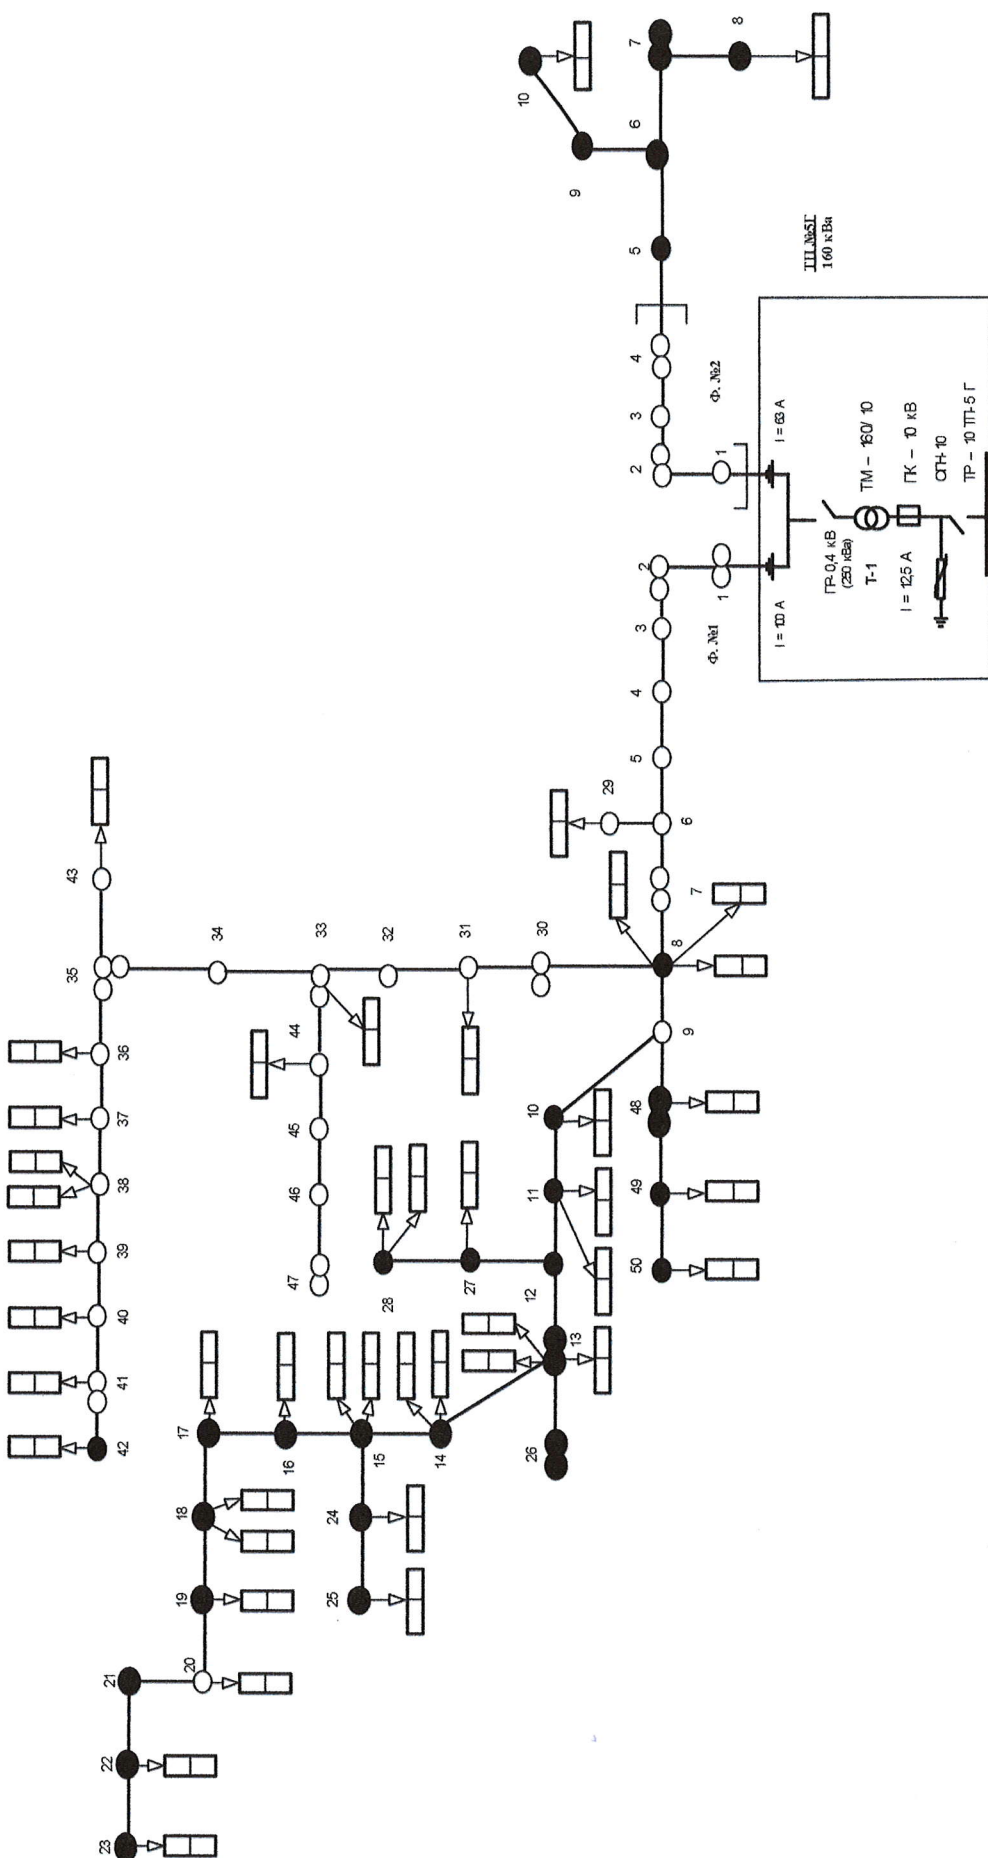

[illegible]

Лист согласования

Согласовано	Должность, отдел	Подпись	Расшифровка подписи	Дата
	Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок		Р.В. Рыжаков	
	Начальник СП		Р.И. Сейфутдинов	
Разработал (заполнил)	Инженер по эксплуатации электрооборудования		Т.В. Тараканова	