

ООО «Сетевая компания»

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

ООО «Сетевая компания»

Д.А. Зорин

«14» 10 2025 г.

ПАСПОРТ

воздушной линии электропередачи низкого напряжения

ВЛ 0,4 кВ от ТП №36Г/400 кВА,

расположенной по адресу:

Пензенская обл., Нижнегломовский район, г. Нижний Ломов

(ред. 17.07.2025)

1. Общие данные

Напряжение линии, кВ 0,4

Наименование улиц, по которым проходит ВЛ (начало-конец линии) Пензенская обл., Нижнегломовский район, г. Н. Ломов

Инвентарный № 00-001647

Год ввода в эксплуатацию 1990

Протяженность линии (проектная), км 3,22

Кадастровые сведения _____
(учетный номер, дата поставки на учет, кадастровый паспорт на здание)

Регистрация в реестре федерального имущества _____
(регистрационный номер, дата присвоения)

Длиительно допустимый ток ВЛ, А _____

Тип, номинальный ток защитного аппарата в начале ВЛ _____

Район климатических условий (по ветру/по гололеду) II/III

Характеристика грунта суглинок

№ питающего пункта и ячейки, к которому присоединена ВЛ ТП №36Г КНС-1

Общее количество опор 95

в том числе промежуточные 84

анкерные опоры с одним укосом 11

анкерные опоры с двумя укосами _____

концевые _____

ответвительные _____

перекрестные _____

специальные _____

защита от перенапряжений _____


тип изоляторов ТФ-16

ж/б опоры 16

деревянные опоры 4

деревянные опоры с ж/б приставкой 75

Поопорная схема ВЛ

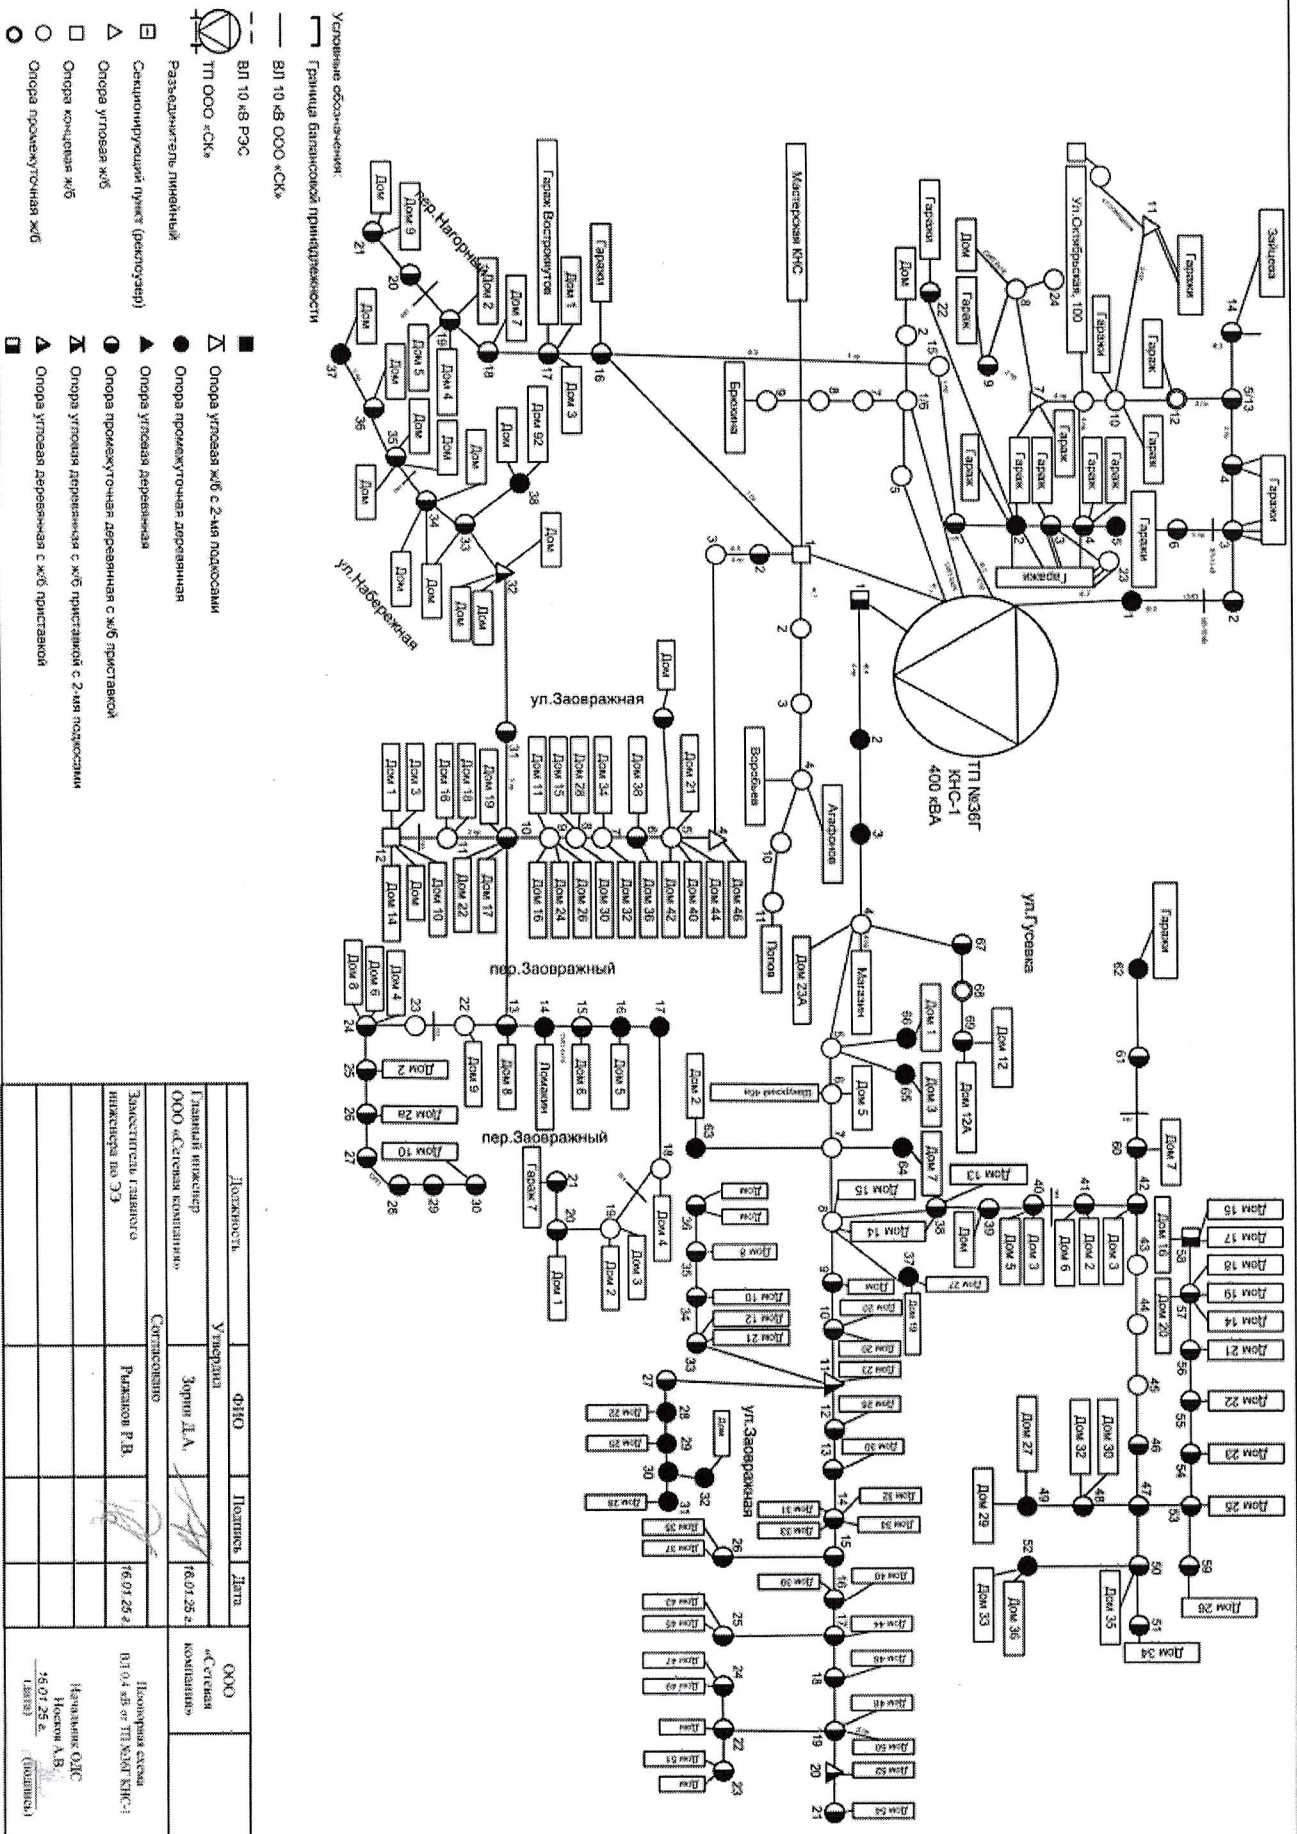


2. Сведения о ремонтах и реконструкции ВЛ

[illegible]

3. Дополнительные данные

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Лист согласования

Согласовано	Должность, отдел	Подпись	Расшифровка подписи	Дата
	Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок		Р.В. Рыбаков	17.07.26
	Начальник ПТО		И.Н. Фурасьев	17.07.25
Разработал (заполнил)	Начальник ОДС		А.В. Носков	17.07.25