

ООО «Сетевая компания»

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

ООО «Сетевая компания»

Д.А. Зорин

«13» 2025 г.

ПАСПОРТ

воздушной линии электропередачи низкого напряжения

ВЛ 0,4 кВ от ТП №31Г,

расположенной по адресу:

Пензенская обл., Нижнегломовский район, г. Нижний Ломов

(ред. от 17.07.2025)

1. Общие данные

Напряжение линии, кВ 0,4

Наименование улиц, по которым проходит ВЛ (начало-конец линии) Пензенская обл., Нижнеломовский район, г. Н. Ломов

Инвентарный № 00-001693

Год ввода в эксплуатацию 1956

Протяженность линии (проектная), км 0,52

Кадастровые сведения _____

Регистрация в реестре федерального имущества _____ (учетный номер, дата поставки на учет, кадастровый паспорт на здание)

_____ (регистрационный номер, дата присвоения)

Длительно допустимый ток ВЛ, А _____

Тип, номинальный ток защитного аппарата в начале ВЛ _____

Район климатических условий (по ветру/по гололеду) II/III

Характеристика грунта суглинок

№ питающего пункта и ячейки, к которому присоединена ВЛ ТП №31Г Школа №2, ф.7

Общее количество опор 19

в том числе промежуточные 18

анкерные опоры с одним укосом 1

анкерные опоры с двумя укосами _____

концевые _____

ответвительные _____

перекрестные _____

специальные _____

защита от перенапряжений _____

тип изоляторов ТФ-16

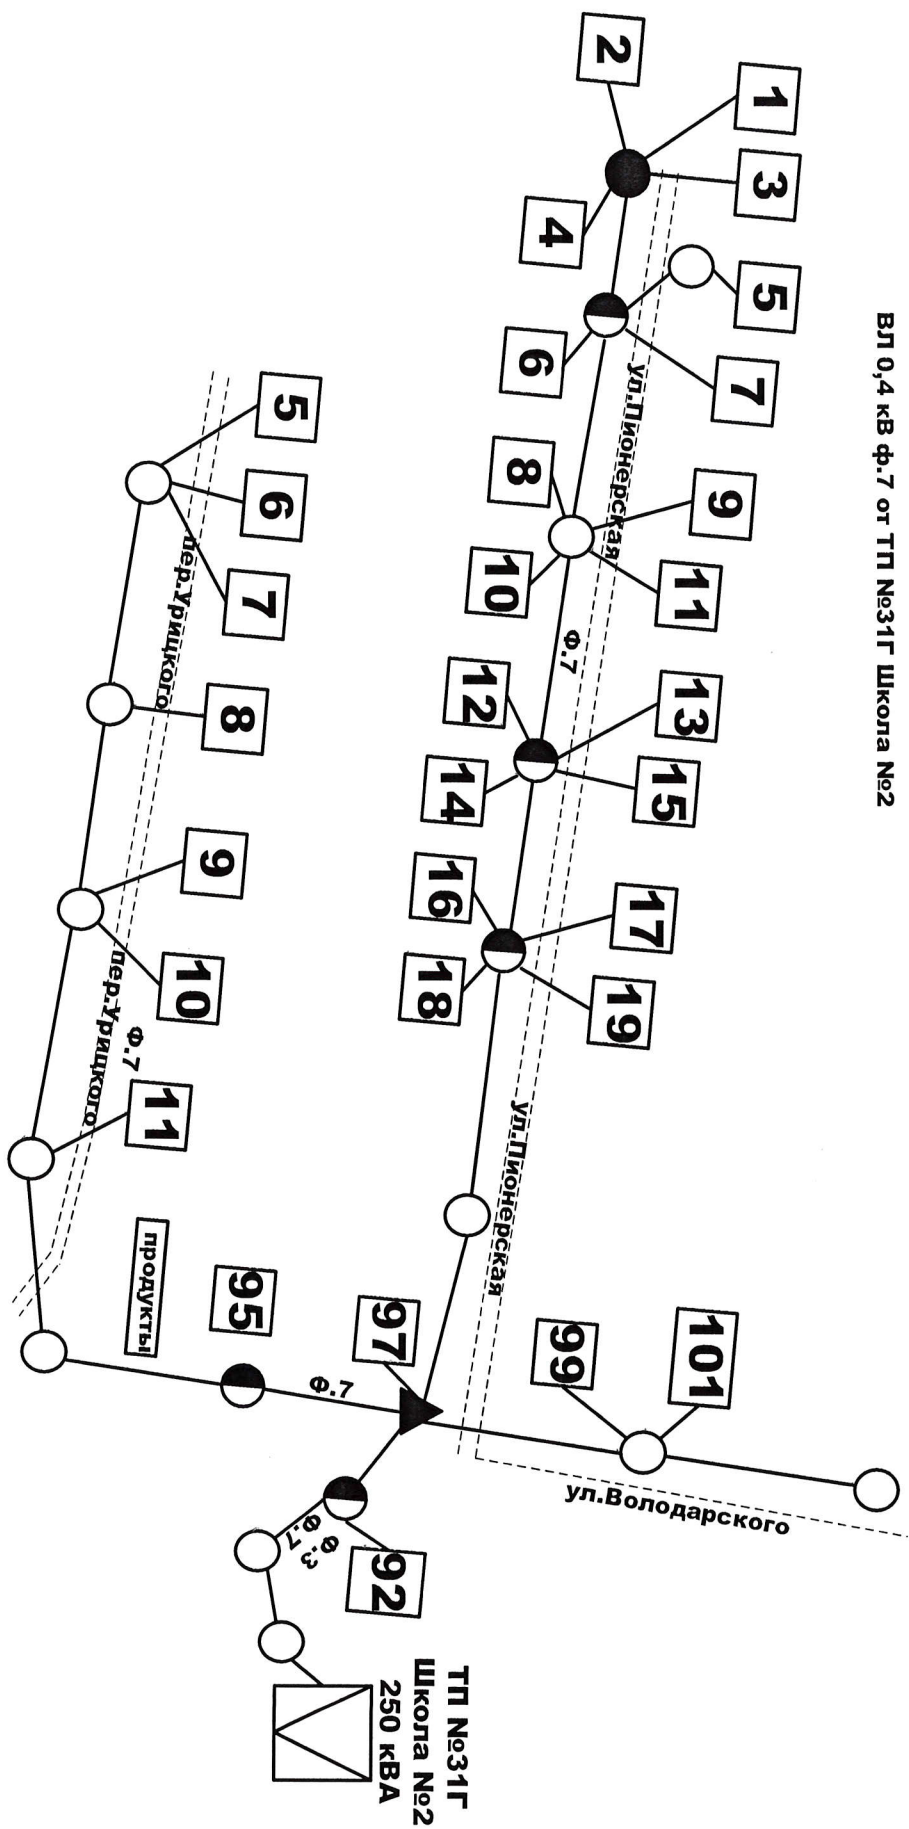
ж/б опоры 12

деревянные опоры 2

деревянные опоры с ж/б приставкой 5

Поопорная схема ВЛ



ВЛ 0,4 кВ ф.7 от ТП №31Г Школа №2



3. Дополнительные данные

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

Лист согласования

Согласовано	Должность, отдел	Подпись	Расшифровка подписи	Дата
	Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок		Р.В. Рыбаков	17.07.25
	Начальник ПТО		И.Н. Фурасев	17.07.25
Разработал (заполнил)	Начальник ОДС		А.В. Носков	17.07.25