



ООО «Сетевая компания»

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «Сетевая компания»
Д.А. Зорин
«10» 08 2024 г.

ПАСПОРТ


ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ

ТП №5Л-СК

1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

1	Наименование подстанции	ТП-160-10/0,4 кВ
2	Место нахождения подстанции	Пензенская область, Лунинский район, р.п. Лунино, ул. Мясникова
3	Год сооружения здания подстанции	1960
4	Год пуска подстанции в эксплуатацию	1960
5	Конструктивный тип подстанции (закрытый, открытый)	Открытый
6	Положение подстанции (тупиковая/проходная, отдельно стоящая/встроенная)	Тупиковая, отдельно стоящая
7	Обслуживаемая или необслуживаемая	Обслуживаемая

2. ВЫКОПИРОВКА ИЗ ГЕНПЛАНА (РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ)

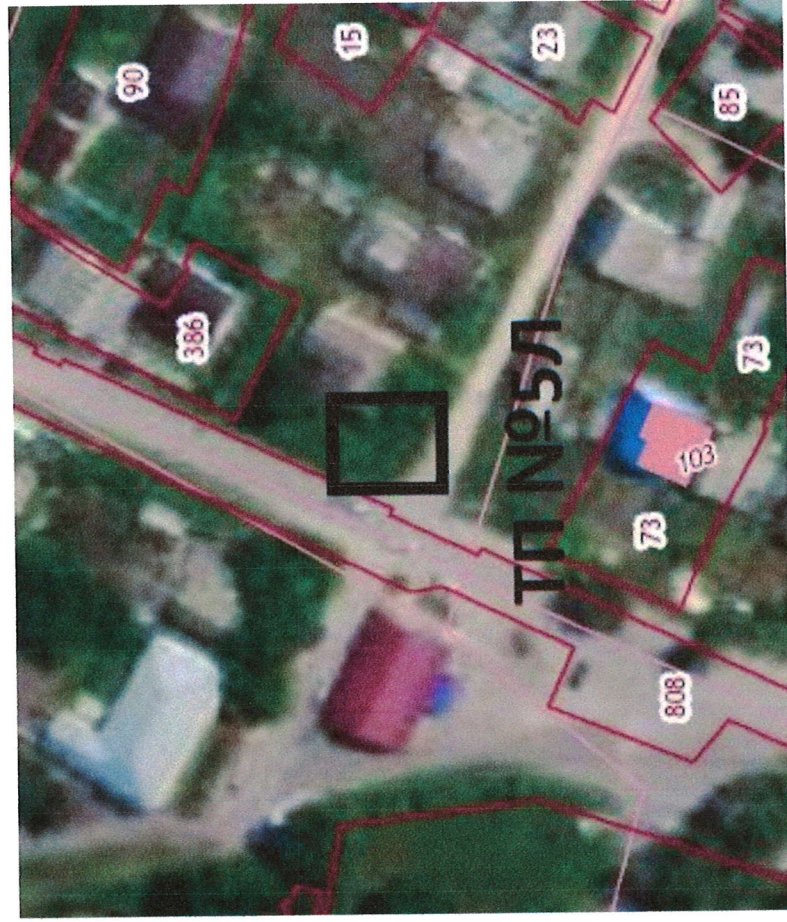

3. ПЛАН ЗАКРЫТОЙ И ОТКРЫТОЙ ЧАСТИ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ

4. ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА ПОДСТАНЦИИ

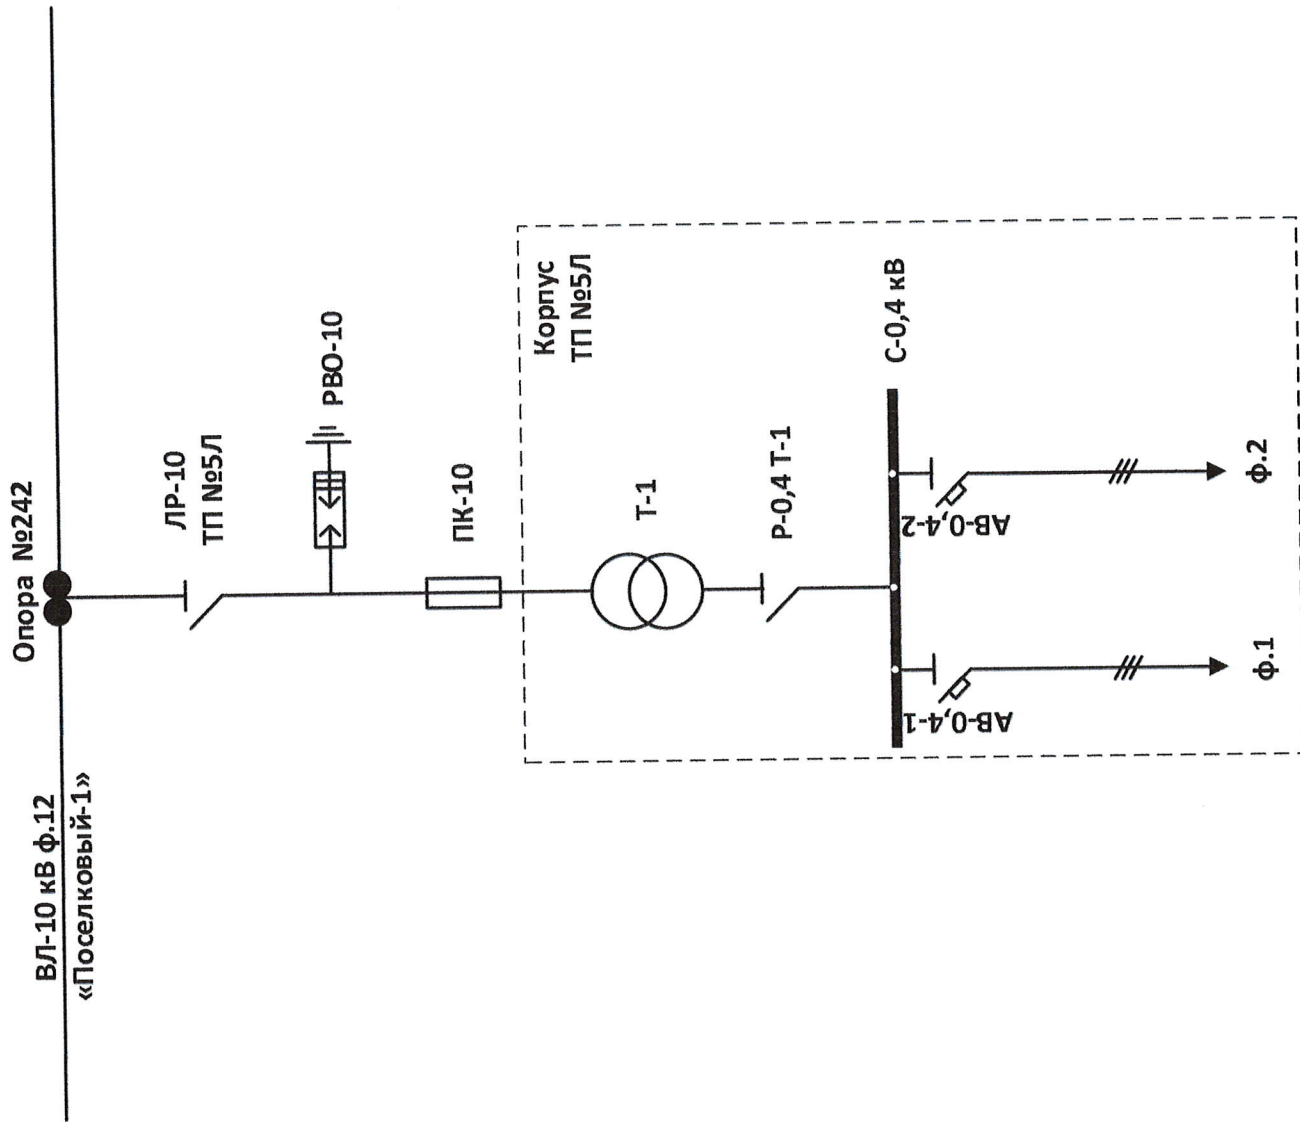


Таблица I

[illegible]

Таблица 1 (Продолжение)

[illegible]

6. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Распределительное устройство: **закрытое 10 кВ**

Таблица II - Количество высоковольтных камер

Фидерных вводов	Фидерных выводов	Силовых трансформаторов	Измерительных трансформаторов	Резервных	Прочих	Всего
-	-	1	-	-	-	1

Таблица III - Аппаратура, установленная в высоковольтных камерах

Место установки	Наименование аппаратуры	Кол-во
Яч. №1	Разъединитель РВ-10/630 УХЛ2 Зав. № б/н	1

Распределительное устройство: **закрытое 0,4 кВ**

Таблица IV - Количество низковольтных камер

Вводных	Отходящие линии	Резервных	Прочих	Всего
-	1	-	-	1

Таблица V – Коммутационная аппаратура, установленная в низковольтных камерах

Место установки	Наименование аппаратуры	Кол-во
Панель №1	Выключатель автоматический	1
Зав. №б/н	Выключатель автоматический	1
		1

Таблица VI

[illegible]

8. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ (ПРИБОРЫ УЧЕТА)

Таблица VII

[illegible]

Таблица VIII

Таблица VIII

Таблица IX

[illegible]

11. ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Схема заземления ТП №5Л1

Пензенская область, Лунинский р-н, р.п. Лунино, ул. Мясникова, сопротивлением $\leq 4 \text{ Ом}$.

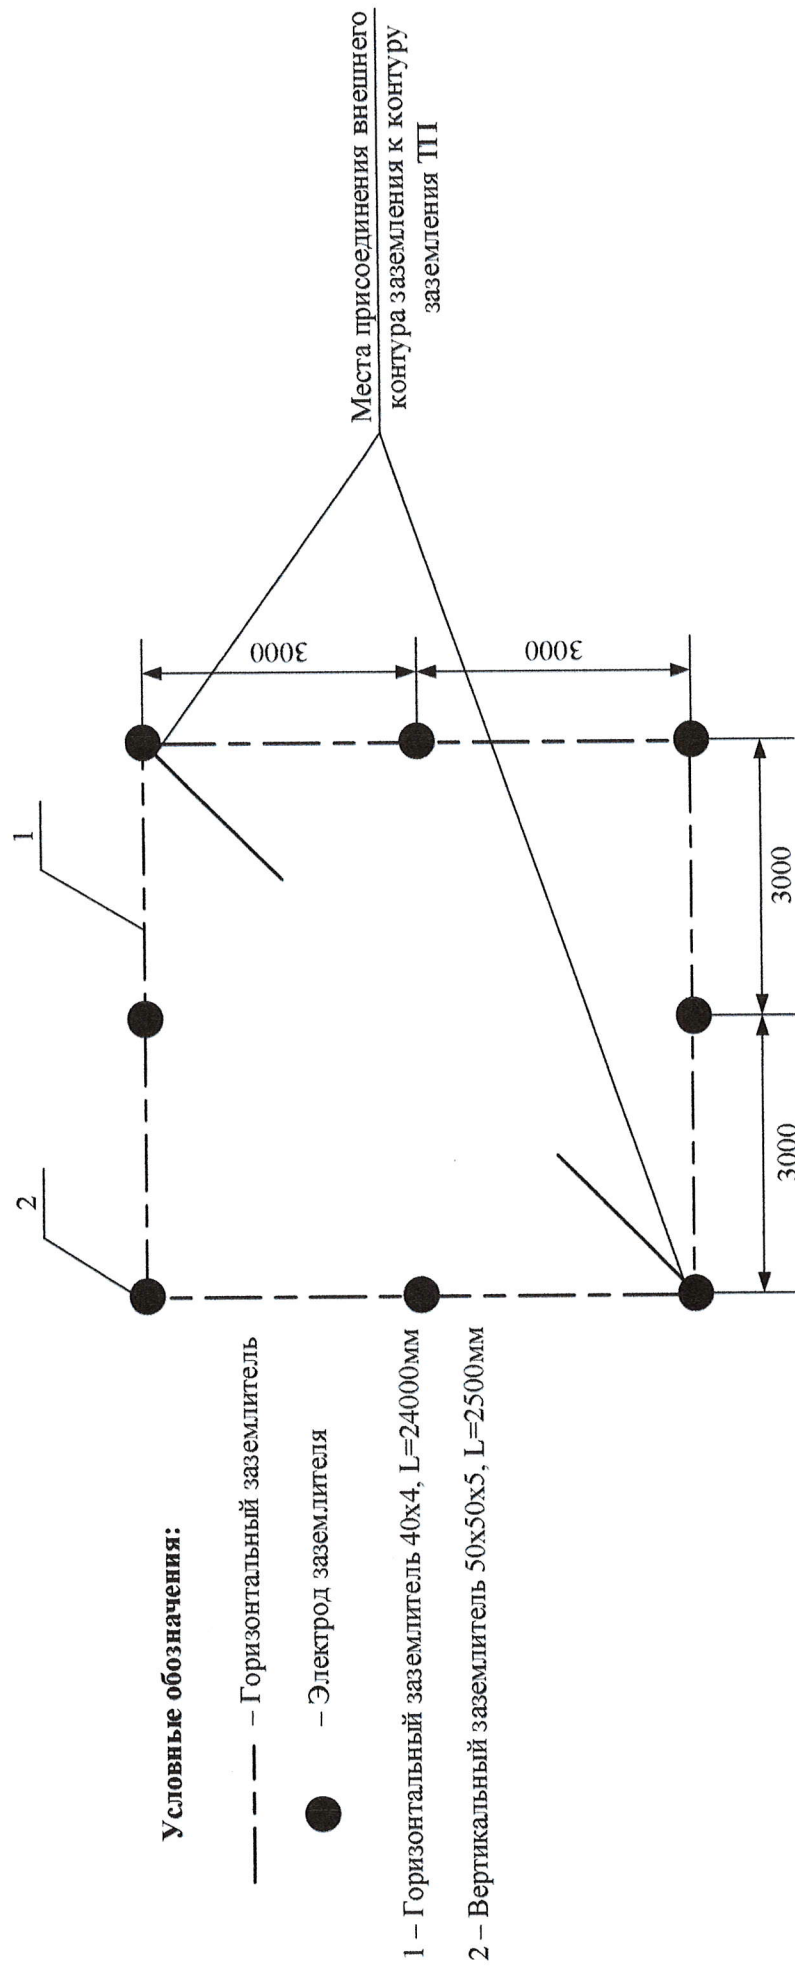




Таблица XI (Продолжение)

[illegible]

14. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

	Должность, отдел	Подпись	Расшифровка подписи	Дата
Согласовано	Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок		Р.В. Рыжаков	
	Начальник ОДС		А.В. Носков	
Разработал (заполнил)	Старший диспетчер ОДС		П.А. Адамов	

15. ПРИЛОЖЕНИЯ

[illegible]

[illegible]

[illegible]