




ООО «Сетевая компания»

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ООО «Сетевая компания»
 Д.А. Зорин
«10» 10 2024 г.

ПАСПОРТ

воздушной линии электропередачи высокого напряжения

**ВЛ 6 кВ ф.10 Подлесная-левая,
расположенной по адресу:
Пензенская обл., г. Пенза, ул. Дружбы**

1. Общие данные

Напряжение линии, кВ 6

Наименование улиц, по которым проходит ВЛ (начало-конец линии) Пензенская обл., г. Пенза, ул. Дружбы

Инвентарный № 776

Год ввода в эксплуатацию 1972

Протяженность линии (проектная), км 8,00

Кадастровые сведения _____
(учетный номер, дата поставки на учет, кадастровый паспорт на здание)

Регистрация в реестре федерального имущества _____
(регистрационный номер, дата присвоения)

Длительно допустимый ток ВЛ, А _____

Тип, номинальный ток защитного аппарата в начале ВЛ _____

Район климатических условий (по ветру/по гололеду) II/III

Характеристика грунта _____

№ питающего пункта и ячейки, к которому присоединена ВЛ РП №3 Биосинтез, яч. 10

Общее количество опор 142

в том числе промежуточные 117

анкерные опоры с одним укосом 13

анкерные опоры с двумя укосами _____

концевые 12

ответвительные _____

перекрестные _____

специальные _____

защита от перенапряжений _____


тип изоляторов _____

ж/б опоры 53

деревянные опоры 14

деревянные опоры с ж/б приставкой 75


Поопорная схема ВЛ

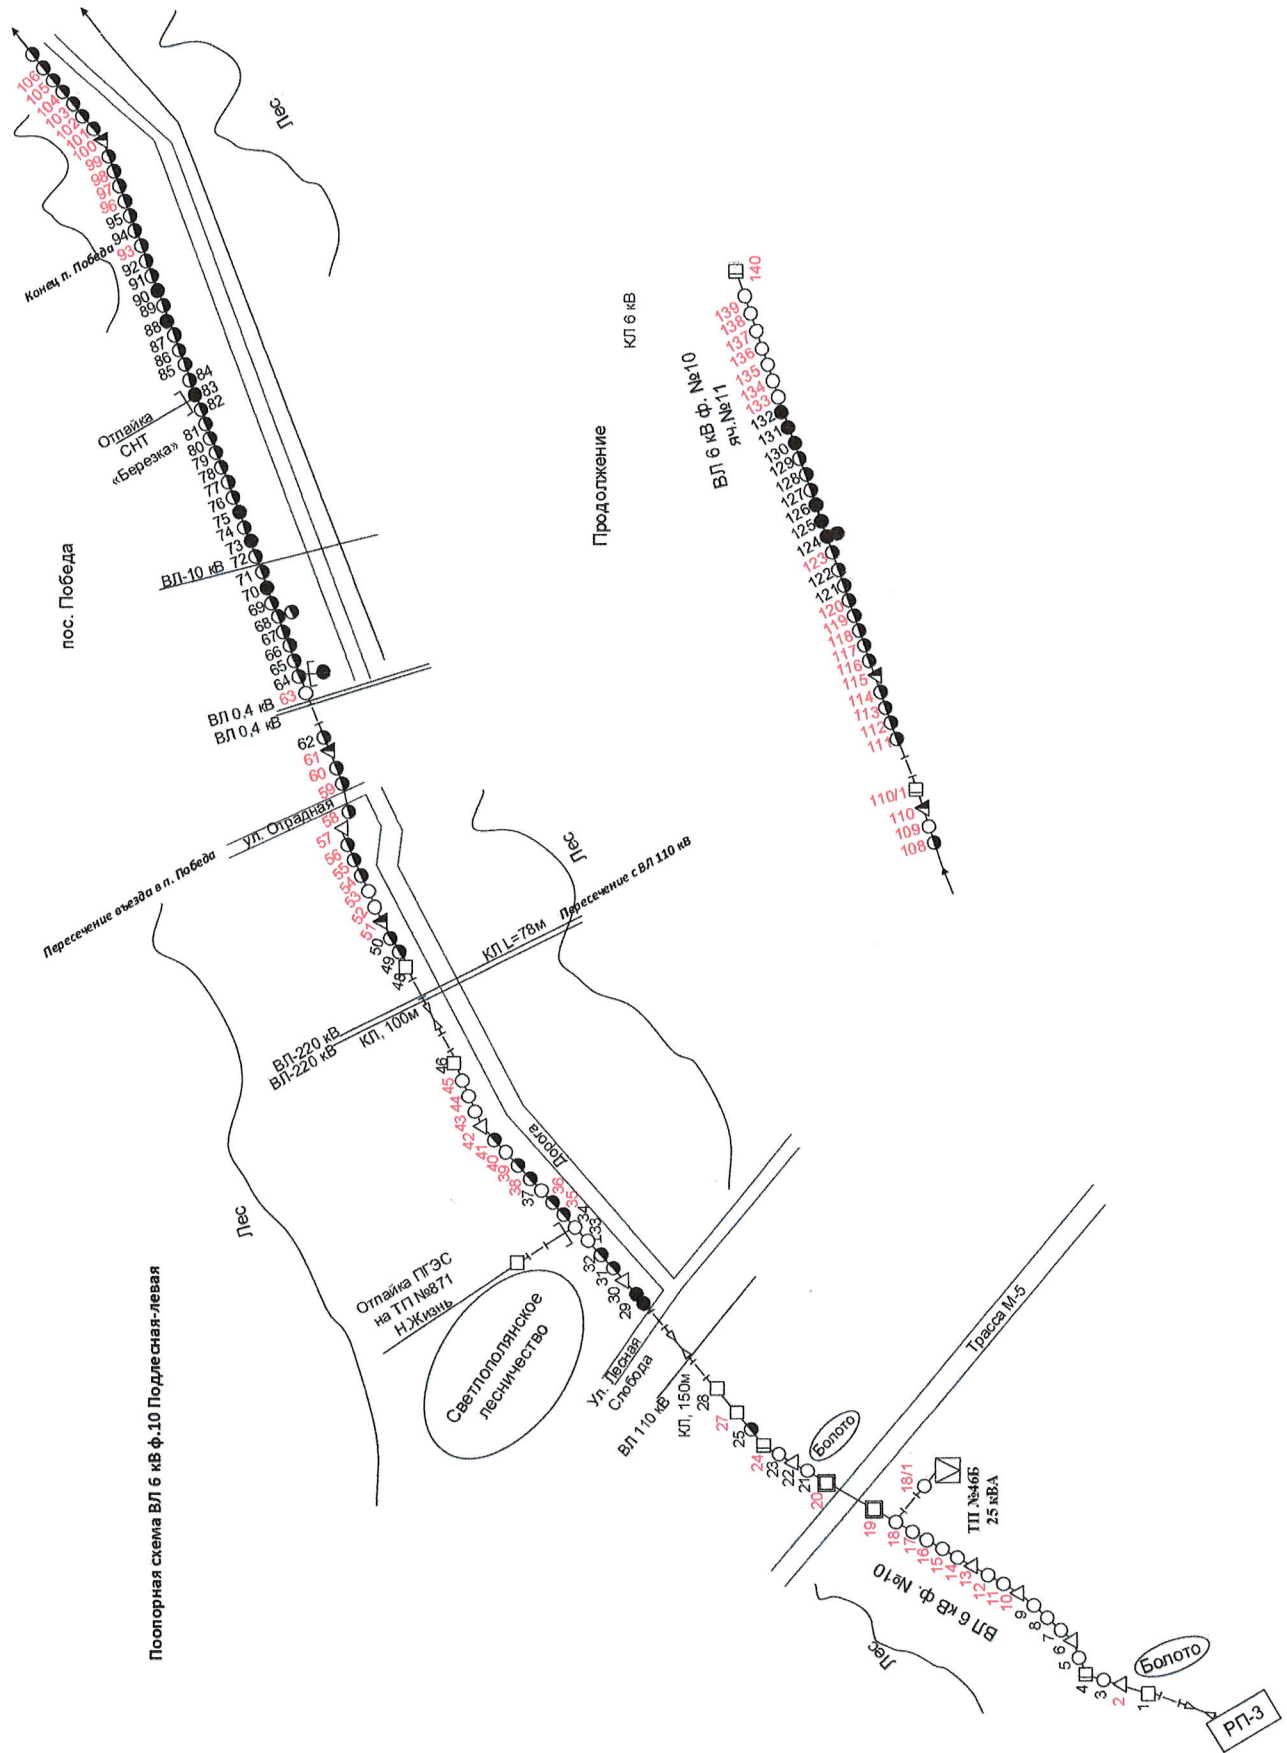

3. Дополнительные данные

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Лист согласования

	Должность, отдел	Подпись	Расшифровка подписи	Дата
Согласовано	Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок		Р.В. Рыжаков	
	Начальник ОДС		А.В. Носков	
Разработал (заполнил)	Старший диспетчер ОДС		П.А. Адамов	