



ООО «Сетевая компания»

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «Сетевая компания»
 Д.А. Зорин
«10» 09 2024 г.

ПАСПОРТ

ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ

ТП №12Г3

ОГЛАВЛЕНИЕ

паспорта трансформаторной подстанции

[illegible]


1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

1	Наименование подстанции	ТП-800-6/0,4 кВ
2	Место нахождения подстанции	Пензенская область, Нижнеломовский район, г. Н. Ломов, ул. Маяковского
3	Год сооружения здания подстанции	1940
4	Год пуска подстанции в эксплуатацию	1972
5	Конструктивный тип подстанции (закрытый, открытый)	Закрытый
6	Положение подстанции (тупиковая/проходная, отдельно стоящая/встроенная)	Проходная, отдельно стоящая
7	Обслуживаемая или необслуживаемая	Обслуживаемая

2. ВЫКОПИРОВКА ИЗ ГЕНПЛАНА (РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ)



3. ПЛАН ЗАКРЫТОЙ И ОТКРЫТОЙ ЧАСТИ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ

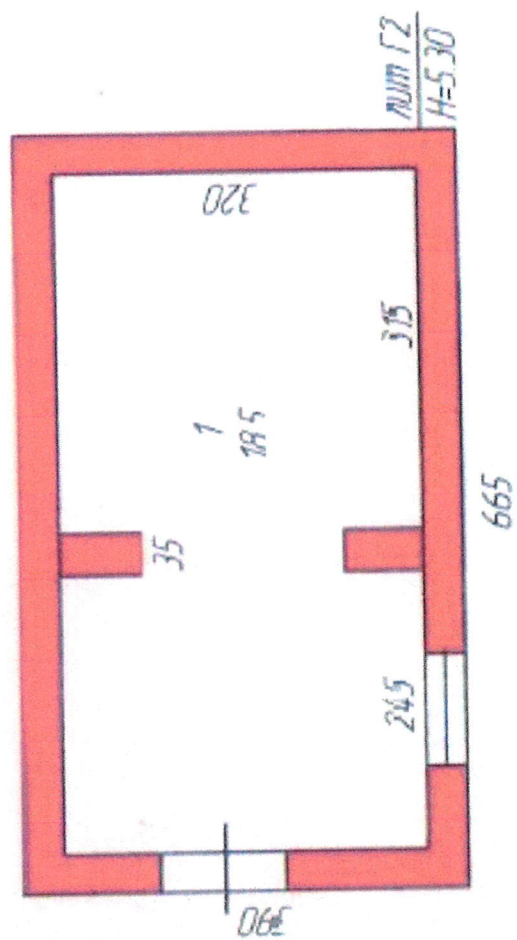

4. ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА ПОДСТАНЦИИ

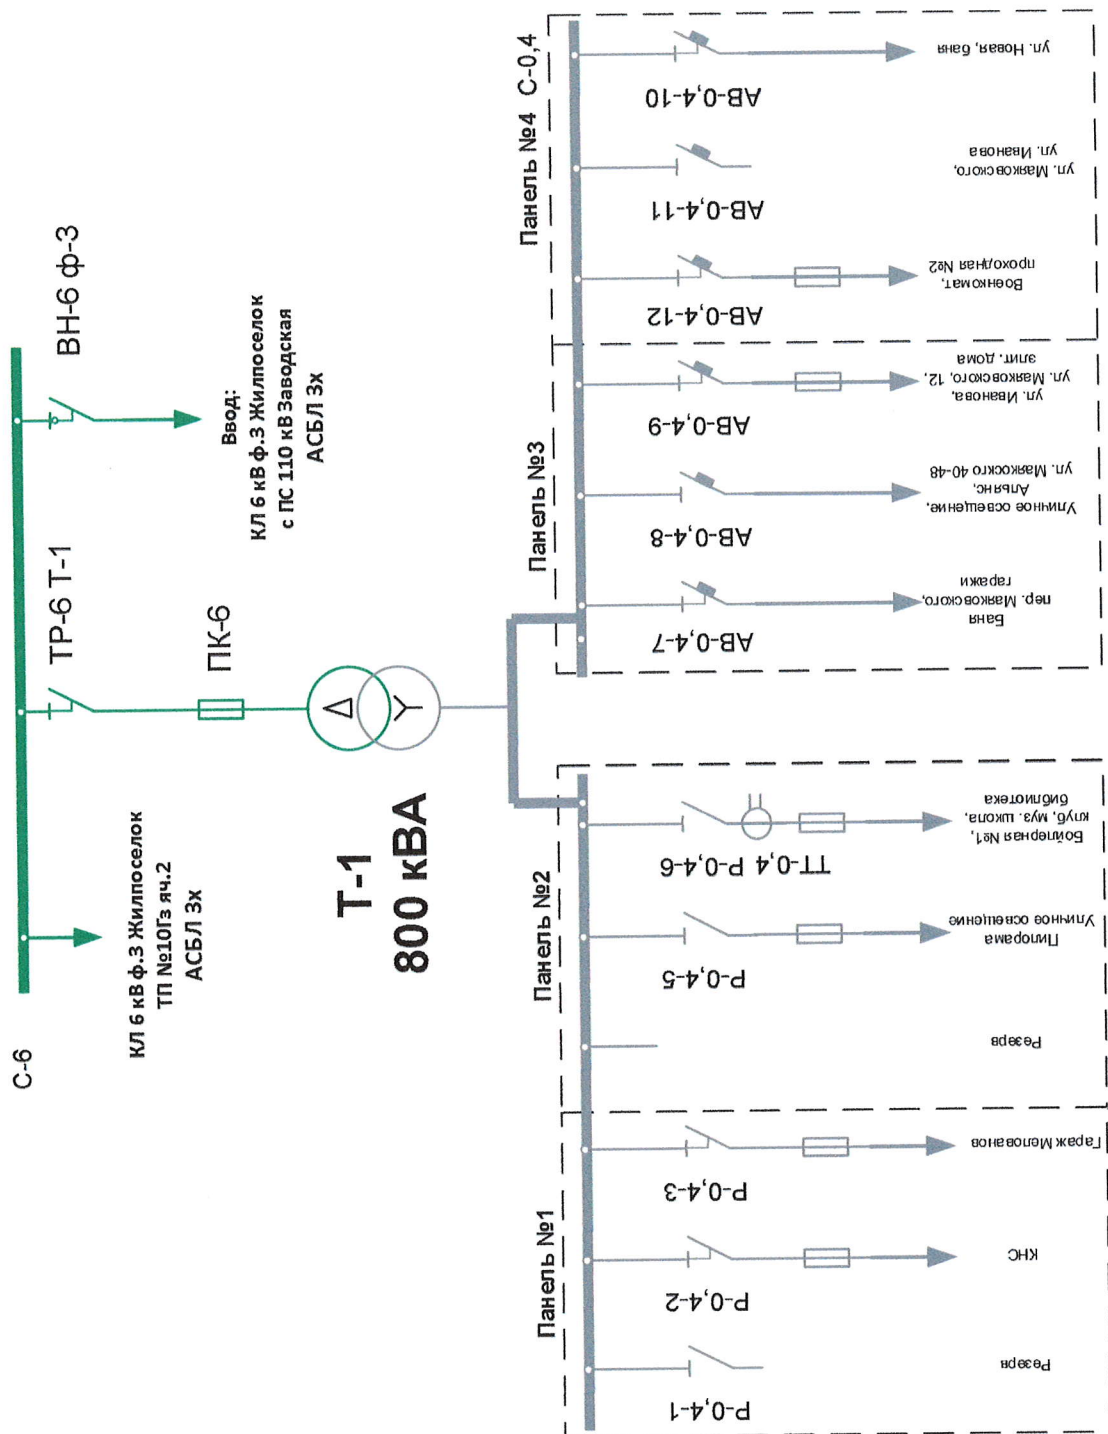


Таблица I

[illegible]

Таблица I (Продолжение)

[illegible]

6. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Распределительное устройство: закрытое 10 кВ

Таблица II - Количество высоковольтных камер

Фидерных вводов	Фидерных выводов	Силовых трансформаторов	Измерительных трансформаторов	Резервных	Прочих	Всего
-	-	1	-	-	-	1

Таблица III - Аппаратура, установленная в высоковольтных камерах

Место установки	Наименование аппаратуры	Кол-во
Камера Т-1	Разъединитель РВ-10/630 УХЛ2 Зав. № б/н	1
	Выключатель нагрузки Зав. № б/н	1

Распределительное устройство: закрытое 0,4 кВ

Таблица IV - Количество низковольтных камер

Вводных	Отходящие линии	Резервных	Прочих	Всего
-	4	-	-	4

Таблица V – Коммутационная аппаратура, установленная в низковольтных камерах

Место установки	Наименование аппаратуры	Кол-во
Панель №1 зав. №б/н	Разъединитель	3
Панель №2 зав. №б/н	Разъединитель	2
Панель №3 зав. №б/н	Выключатель автоматический	3
Панель №4 зав. №б/н	Выключатель автоматический	3

Таблица VI

Таблица VI

Таблица VII

Таблица VII

Таблица VIII

Таблица VIII


Таблица IX

[illegible]

11. ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Схема заземления ТП №12ГЗ ЖКО

Пензенская область, Нижнеломовский р-н, г. Нижний Ломов, ул. Маяковского, сопротивлением $\leq 4 \text{ Ом}$.

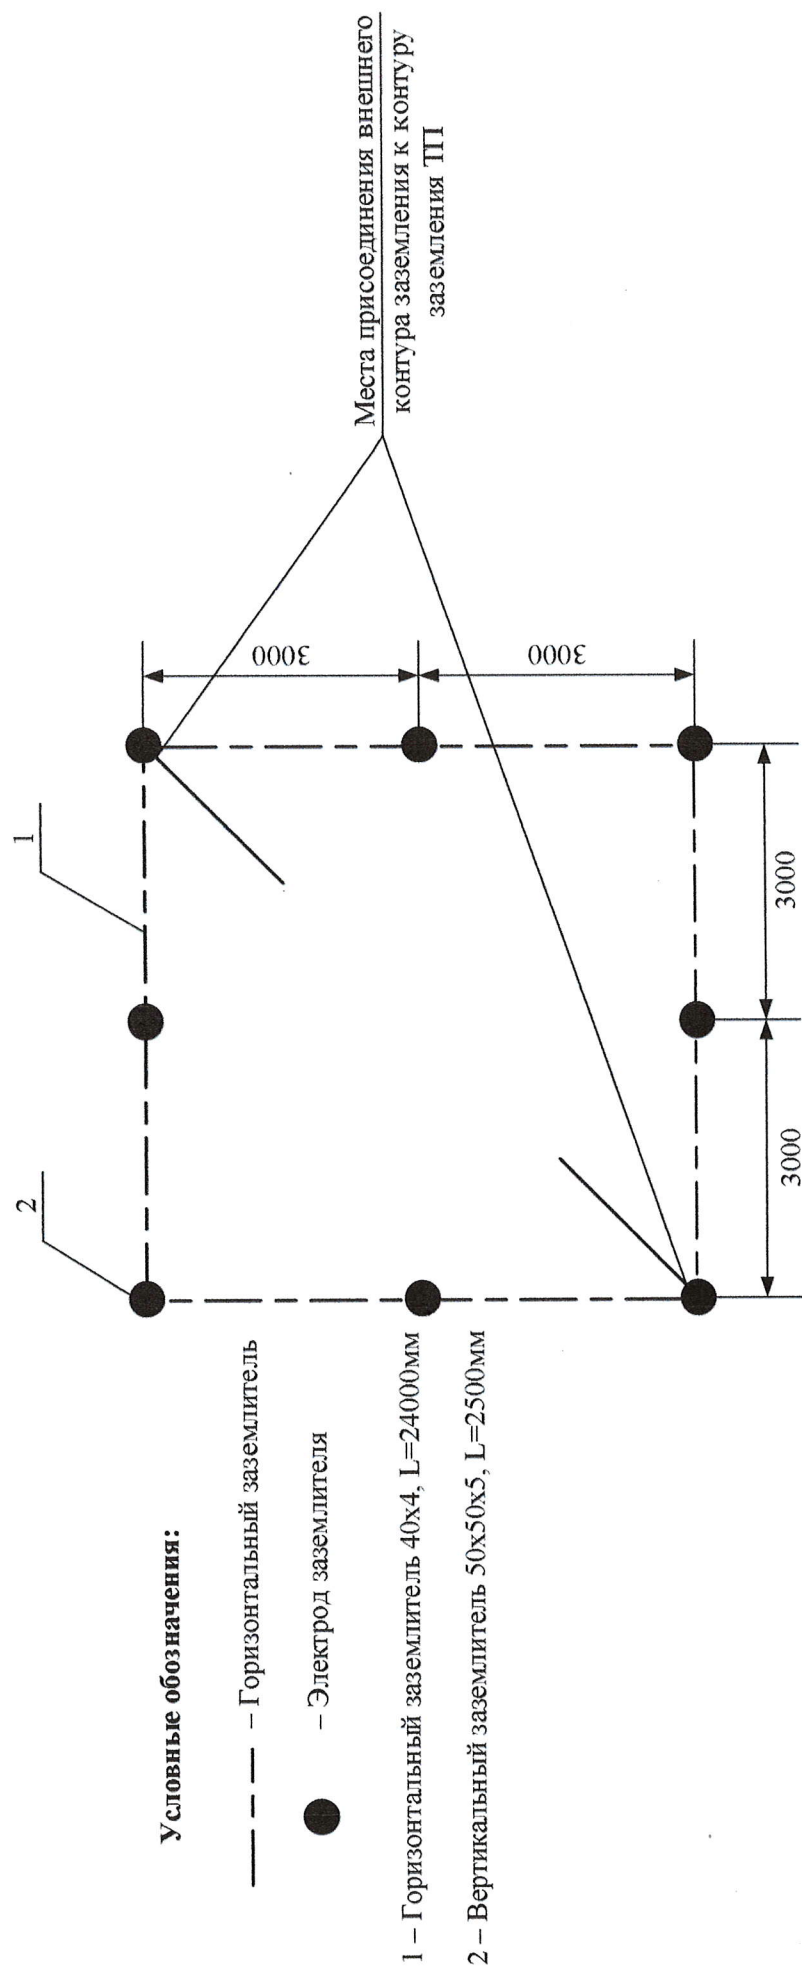

12. ИСПЫТАНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАЦИИ, ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

Таблица XI

[illegible]

Таблица XI (Продолжение)

[illegible]

Таблица XI (Продолжение)

[illegible]

14. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

	Должность, отдел	Подпись	Расшифровка подписи	Дата
Согласовано	Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок		Р.В. Рыжаков	
	Начальник ОДС		А.В. Носков	
Разработал (заполнил)	Старший диспетчер ОДС		П.А. Адамов	

[illegible]

[illegible]