



ООО «Сетевая компания»

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «Сетевая компания»
 Д.А. Зорин
« 10 »  2024 г.

ПАСПОРТ
ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ
ТП №106Г

1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

1	Наименование подстанции	ТП-160-10/0,4 кВ
2	Место нахождения подстанции	Пензенская область, Нижнеломовский район, д. Норовка, ул. Тархова, 35А
3	Год сооружения здания подстанции	1976
4	Год пуска подстанции в эксплуатацию	1976
5	Конструктивный тип подстанции (закрытый, открытый)	Открытый
6	Положение подстанции (тупиковая/проходная, отдельно стоящая/встроенная)	Тупиковая, отдельно стоящая
7	Обслуживаемая или необслуживаемая	Обслуживаемая

2. ВЫКОПИРОВКА ИЗ ГЕНПЛАНА (РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ)



3. ПЛАН ЗАКРЫТОЙ И ОТКРЫТОЙ ЧАСТИ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ

4. ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА ПОДСТАНЦИИ

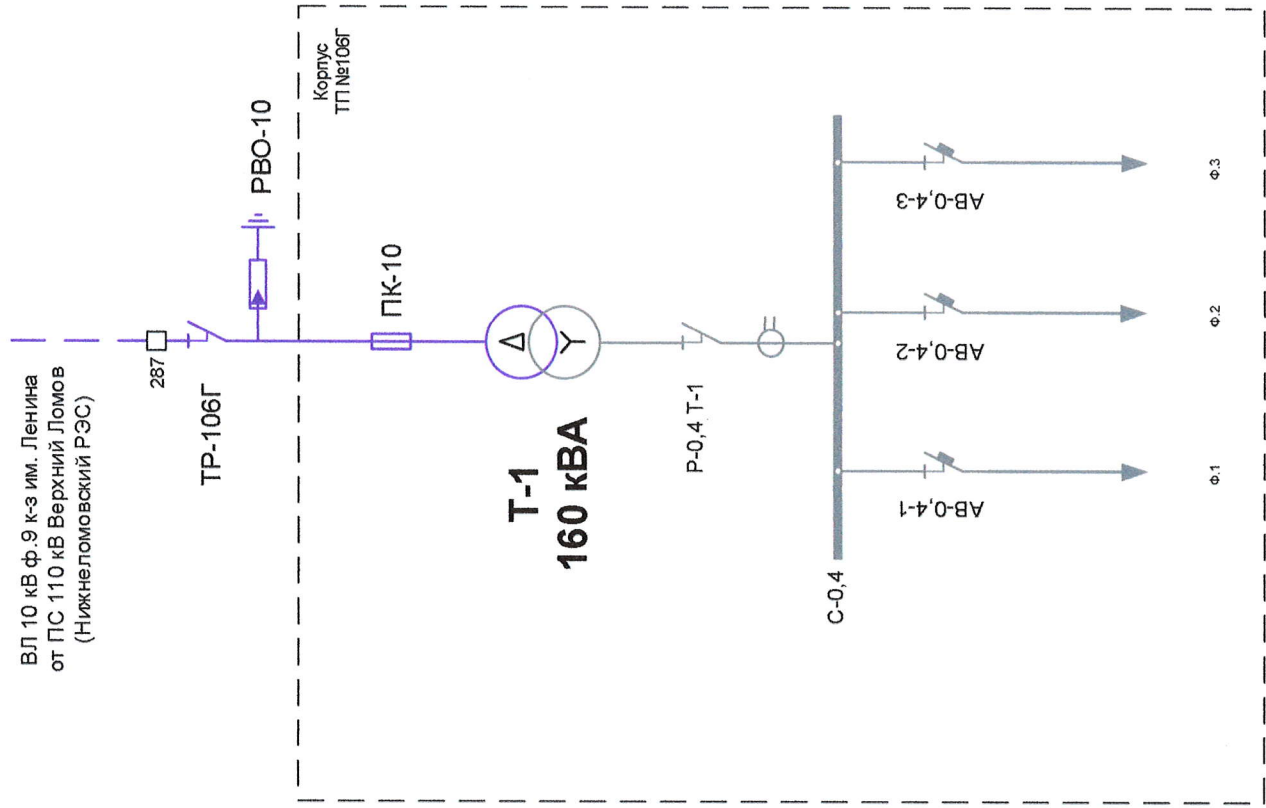


Таблица I

[illegible]

[illegible]

6. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Распределительное устройство: **закрытое 10 кВ**

Таблица II - Количество высоковольтных камер

Фидерных вводов	Фидерных выводов	Силовых трансформаторов	Измерительных трансформаторов	Резервных	Прочих	Всего
-	-	-	-	-	-	-

Таблица III - Аппаратура, установленная в высоковольтных камерах

Место установки	Наименование аппаратуры	Кол-во
-	-	-

Распределительное устройство: **закрытое 0,4 кВ**

Таблица IV - Количество низковольтных камер

Вводных	Отходящие линии	Резервных	Прочих	Всего
-	1	-	-	1

Таблица V – Коммутационная аппаратура, установленная в низковольтных камерах

Место установки	Наименование аппаратуры	Кол-во
Панель №1 зав. №6/н	Выключатель автоматический	1
	Выключатель автоматический	1
	Выключатель автоматический	1

Таблица VI

Таблица VI

Таблица VII

Таблица VII

Таблица VIII

[illegible]

Таблица IX

[illegible]

11. ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Схема заземления ТП №106Г Норовка

Пензенская область, Нижнеломовский р-н, д. Норовка, ул. Тархова, 35А, сопротивлением ≤ 4 Ом.

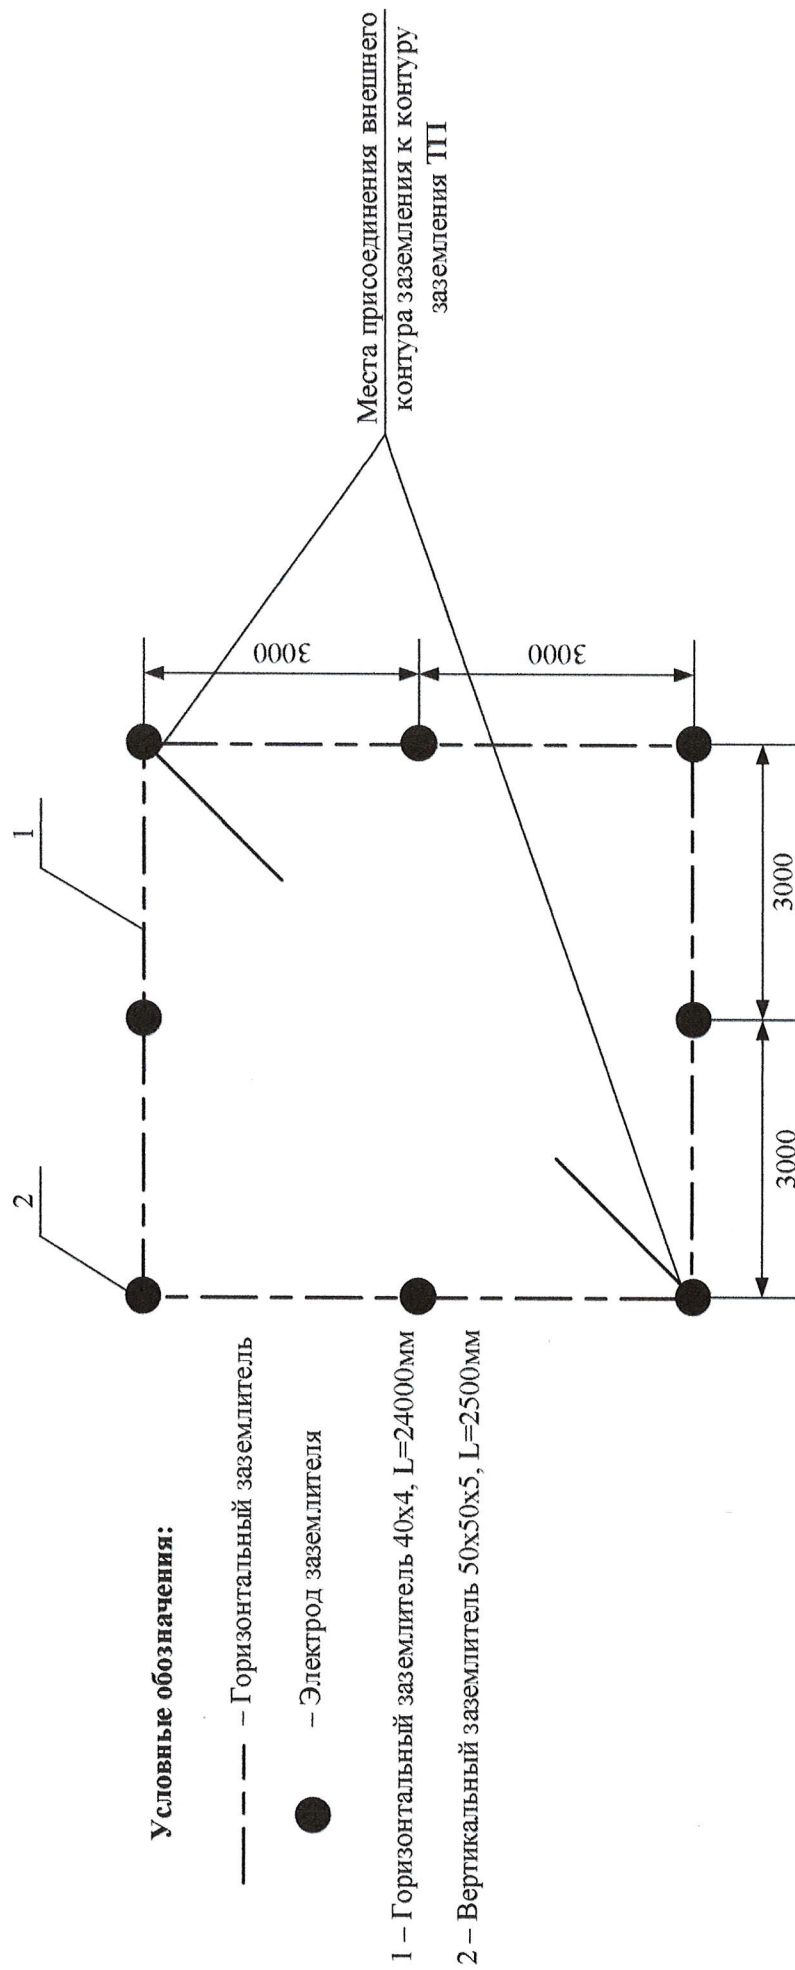


Таблица XI (Продолжение)

[illegible]

Таблица XI (Продолжение)

[illegible]

14. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

	Должность, отдел	Подпись	Расшифровка подписи	Дата
Согласовано	Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок		Р.В. Рыжаков	
	Начальник ОДС		А.В. Носков	
Разработал (заполнил)	Старший диспетчер ОДС		П.А. Адамов	

15. ПРИЛОЖЕНИЯ

[illegible]

[illegible]

[illegible]