



ООО «Сетевая компания»

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «Сетевая компания»
 Д.А. Зорин
«10» _____ 2024 г.

ПАСПОРТ

ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ

ТП №55Л-СК

ОГЛАВЛЕНИЕ

[illegible]


1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

1	Наименование подстанции	ТП-250-10/0,4 кВ
2	Место нахождения подстанции	Пензенская область, Лунинский район, р.п. Лунино, ул. Советская
3	Год сооружения здания подстанции	2010
4	Год пуска подстанции в эксплуатацию	2010
5	Конструктивный тип подстанции (закрытый, открытый)	Открытый
6	Положение подстанции (тупиковая/проходная, отдельно стоящая/встроенная)	Тупиковая, отдельно стоящая
7	Обслуживаемая или необслуживаемая	Обслуживаемая

2. ВЫКОПИРОВКА ИЗ ГЕНПЛАНА (РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ)



4. ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА ПОДСТАНЦИИ

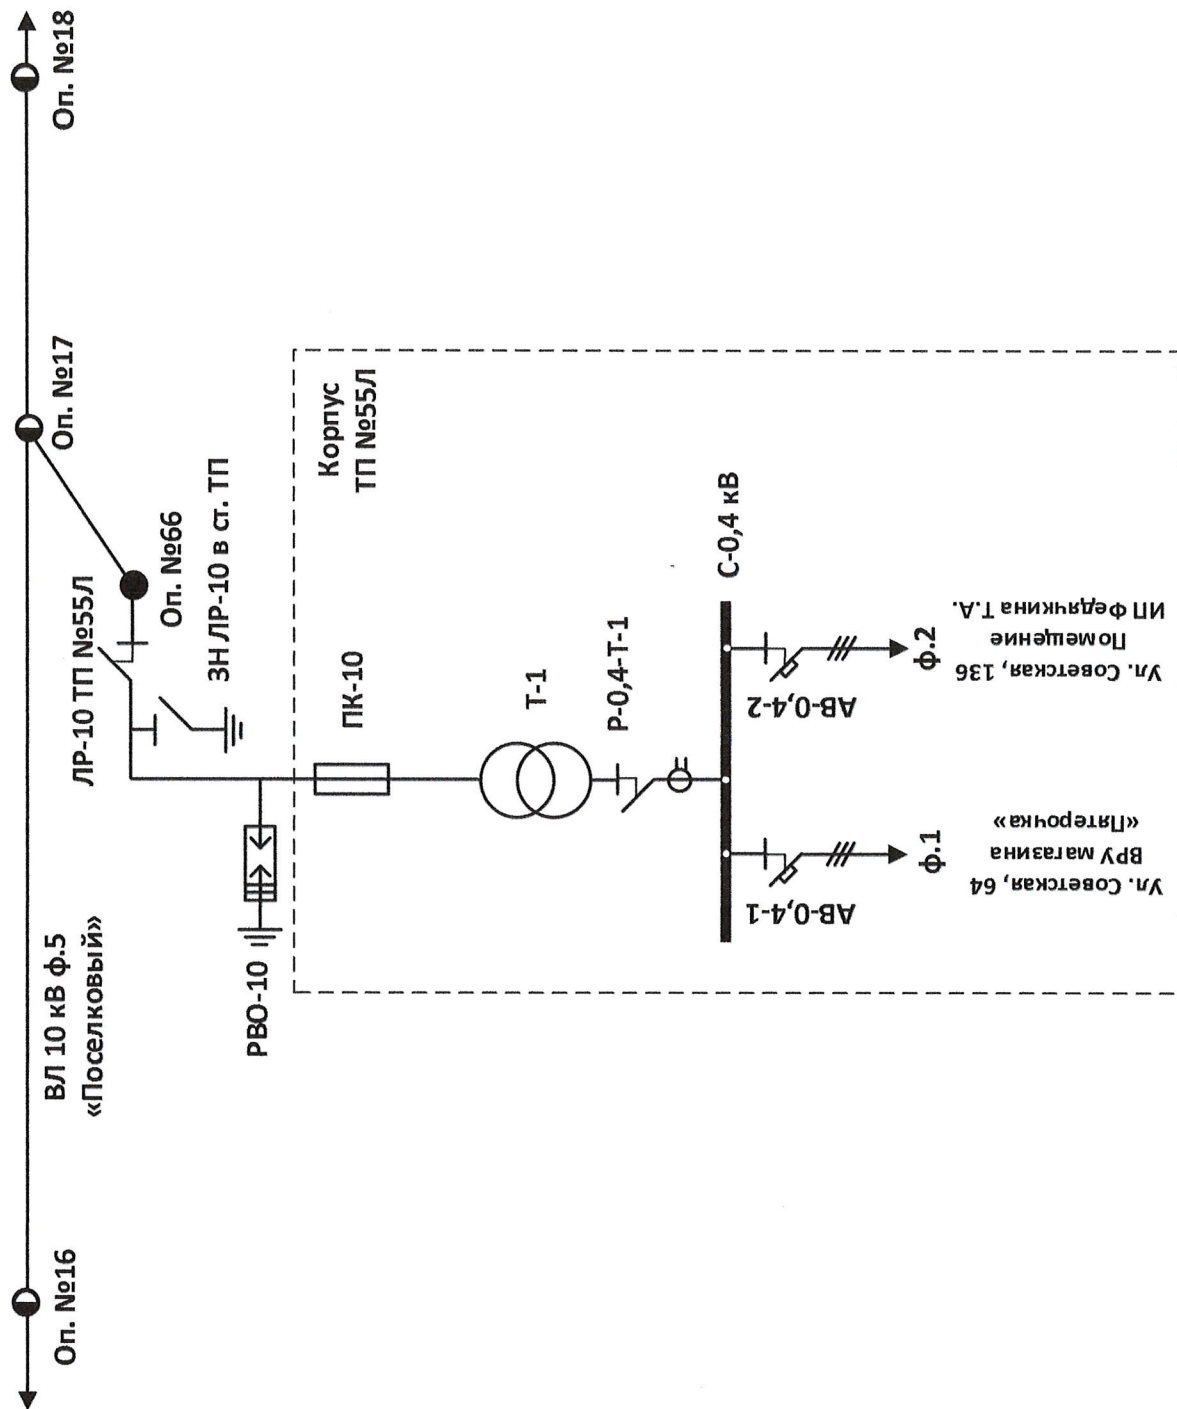

5. СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

Таблица I

[illegible]

Таблица 1 (Продолжение)

[illegible]

6. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Распределительное устройство: **закрытое 10 кВ**

Таблица II - Количество высоковольтных камер

Фидерных вводов	Фидерных выводов	Силовых трансформаторов	Измерительных трансформаторов	Резервных	Прочих	Всего
-	-	-	-	-	-	-

Таблица III - Аппаратура, установленная в высоковольтных камерах

Место установки	Наименование аппаратуры	Кол-во

Распределительное устройство: **закрытое 0,4 кВ**

Таблица IV - Количество низковольтных камер

Вводных	Отходящие линии	Резервных	Прочих	Всего
-	1	-	-	1

Таблица V – Коммутационная аппаратура, установленная в низковольтных камерах

Место установки	Наименование аппаратуры	Кол-во
Панель №1 зав. №6/н	Выключатель автоматический	2

Таблица VI

[illegible]

Таблица VII

Таблица VII

9. ФИДЕРЫ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Таблица VIII

[illegible]

10. ФИДЕРЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ


Таблица IX

[illegible]


11. ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Схема заземления ТП №55Л

Пензенская область, Лунинский р-н, р.п. Лунино, ул. Советская, сопротивлением $\leq 4 \text{ Ом}$.

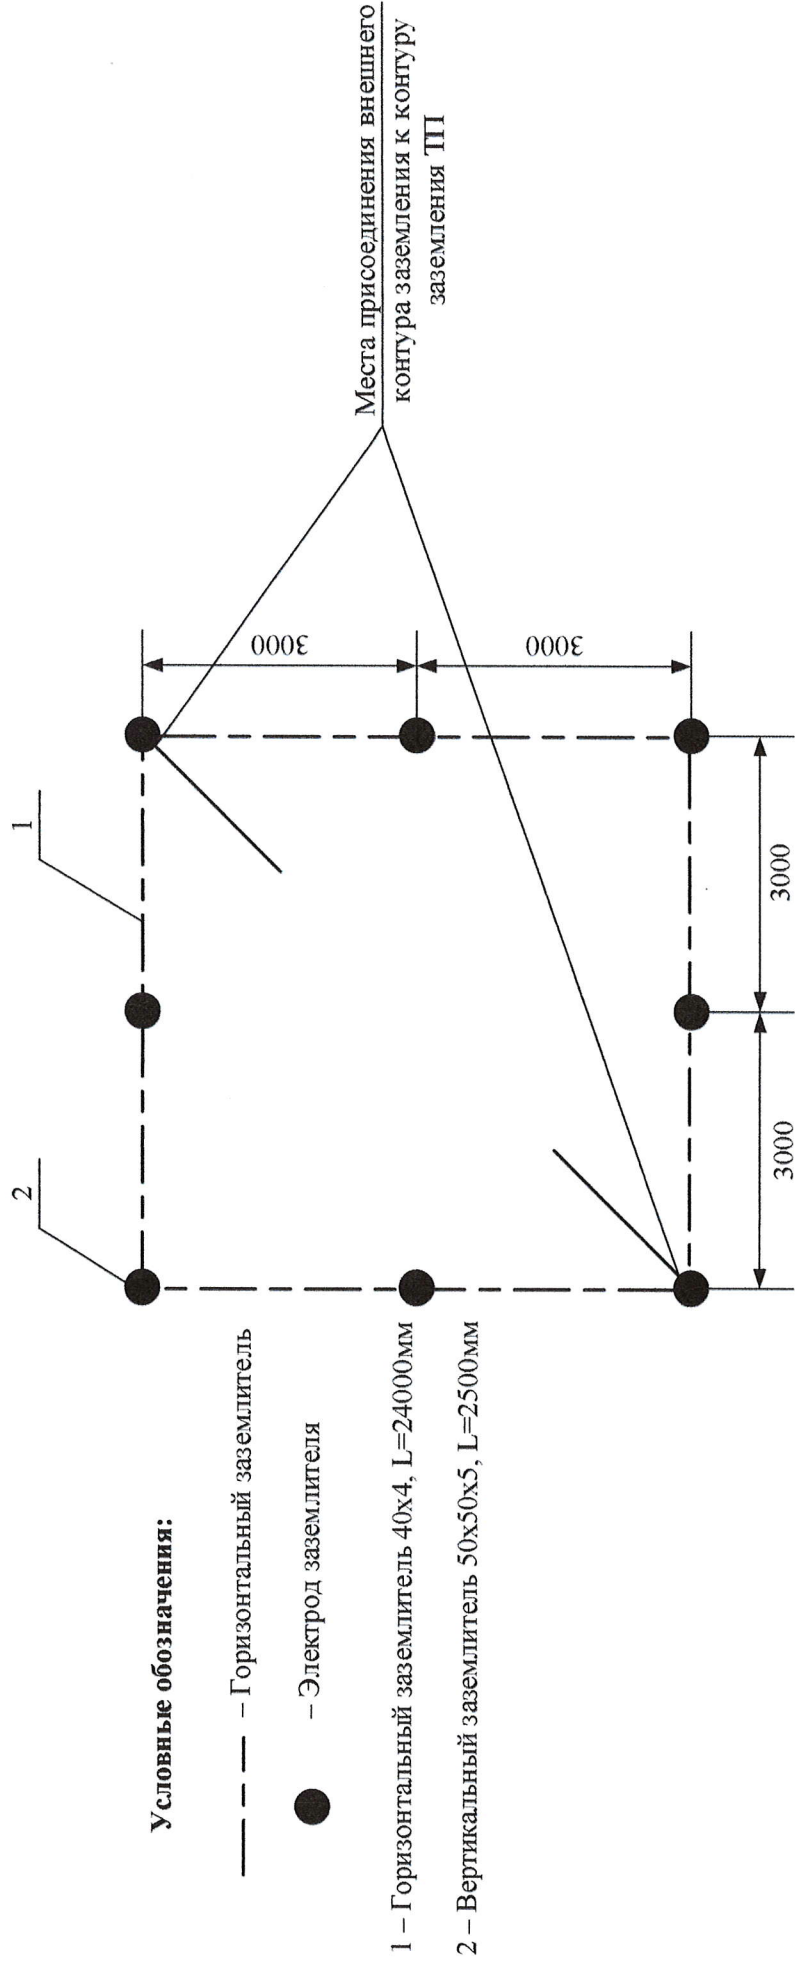

14. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

	Должность, отдел	Подпись	Расшифровка подписи	Дата
Согласовано	Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок		Р.В. Рыжаков	
	Начальник ОДС		А.В. Носков	
Разработал (заполнил)	Старший диспетчер ОДС		П.А. Адамов	

15. ПРИЛОЖЕНИЯ

[illegible]

[illegible]

[illegible]