



ООО «Сетевая компания»

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «Сетевая компания»
 Д.А. Зорин
«10» 09 2024 г.

ПАСПОРТ


ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ

ТП №1Г


1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

1	Наименование подстанции	ТП-400-10/0,4 кВ
2	Место нахождения подстанции	Пензенская область, Нижнеломовский район, г. Н. Ломов, ул. Октябрьская
3	Год сооружения здания подстанции	1945
4	Год пуска подстанции в эксплуатацию	1945
5	Конструктивный тип подстанции (закрытый, открытый)	Закрытый
6	Положение подстанции (тупиковая/проходная, отдельно стоящая/встроенная)	Тупиковая, отдельно стоящая
7	Обслуживаемая или необслуживаемая	Обслуживаемая


2. ВЪКОПИРОВКА ИЗ ГЕНПЛАНА (РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ)

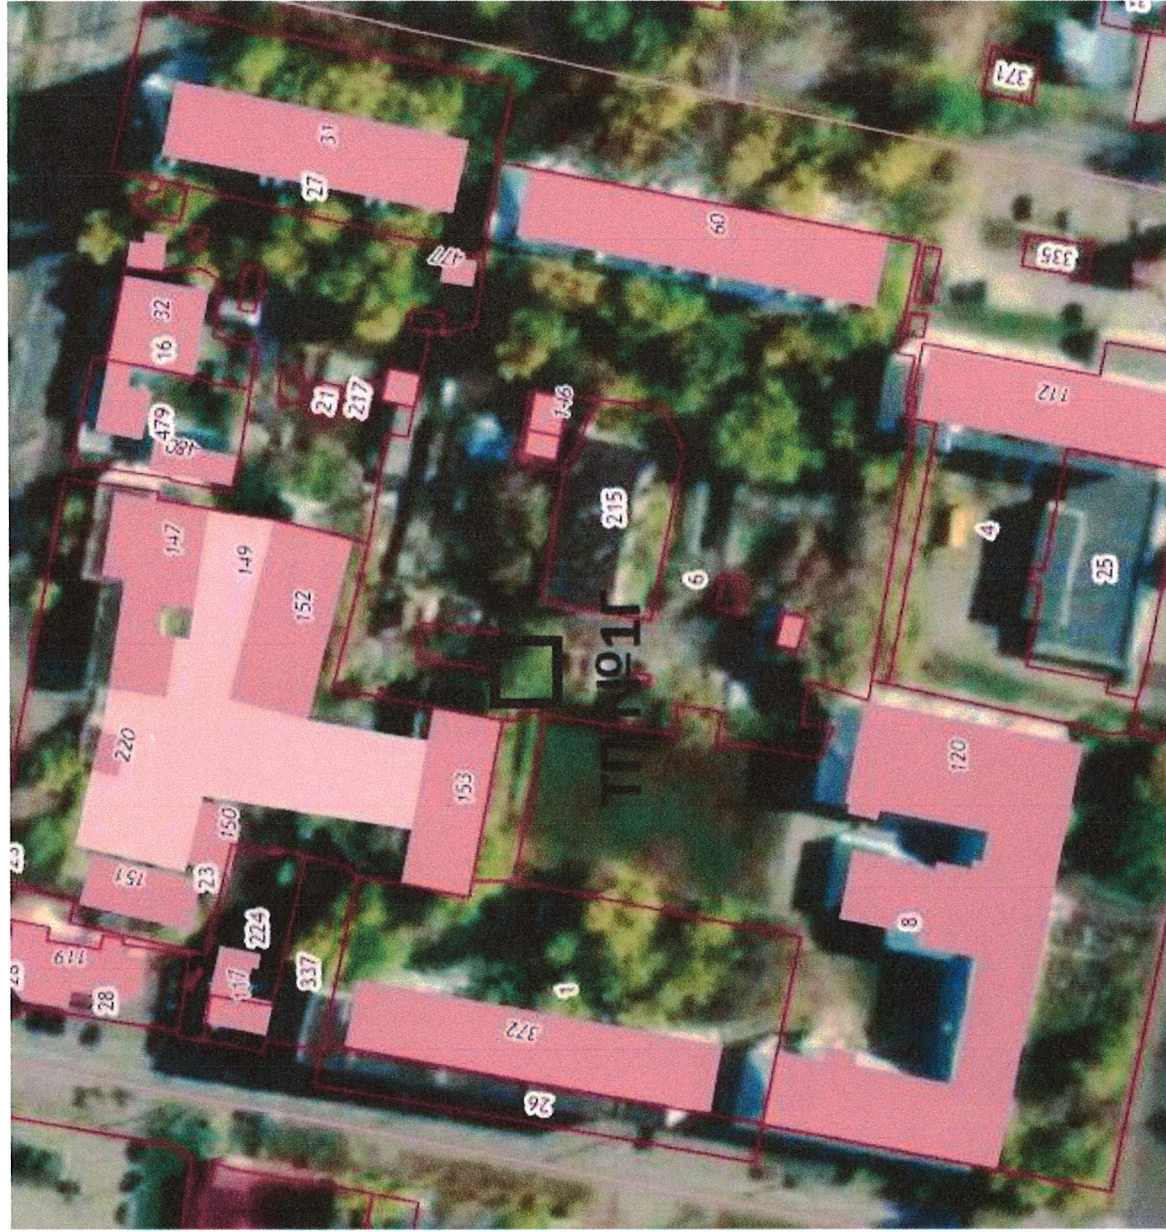

3. ПЛАН ЗАКРЫТОЙ И ОТКРЫТОЙ ЧАСТИ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ

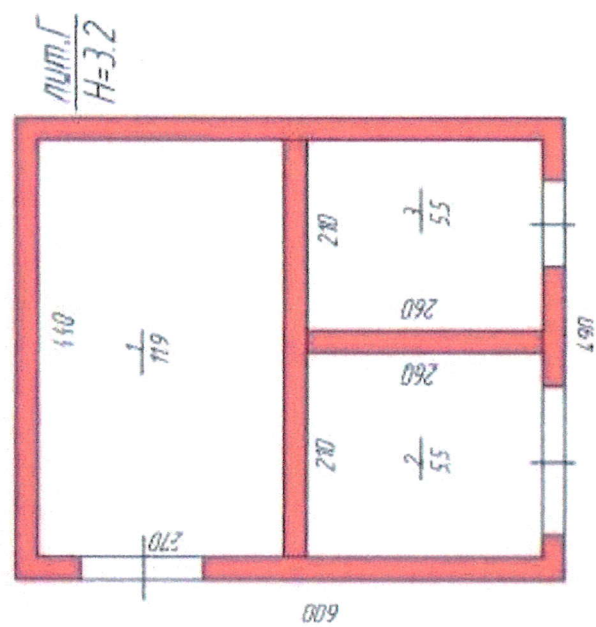

4. ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА ПОДСТАНЦИИ

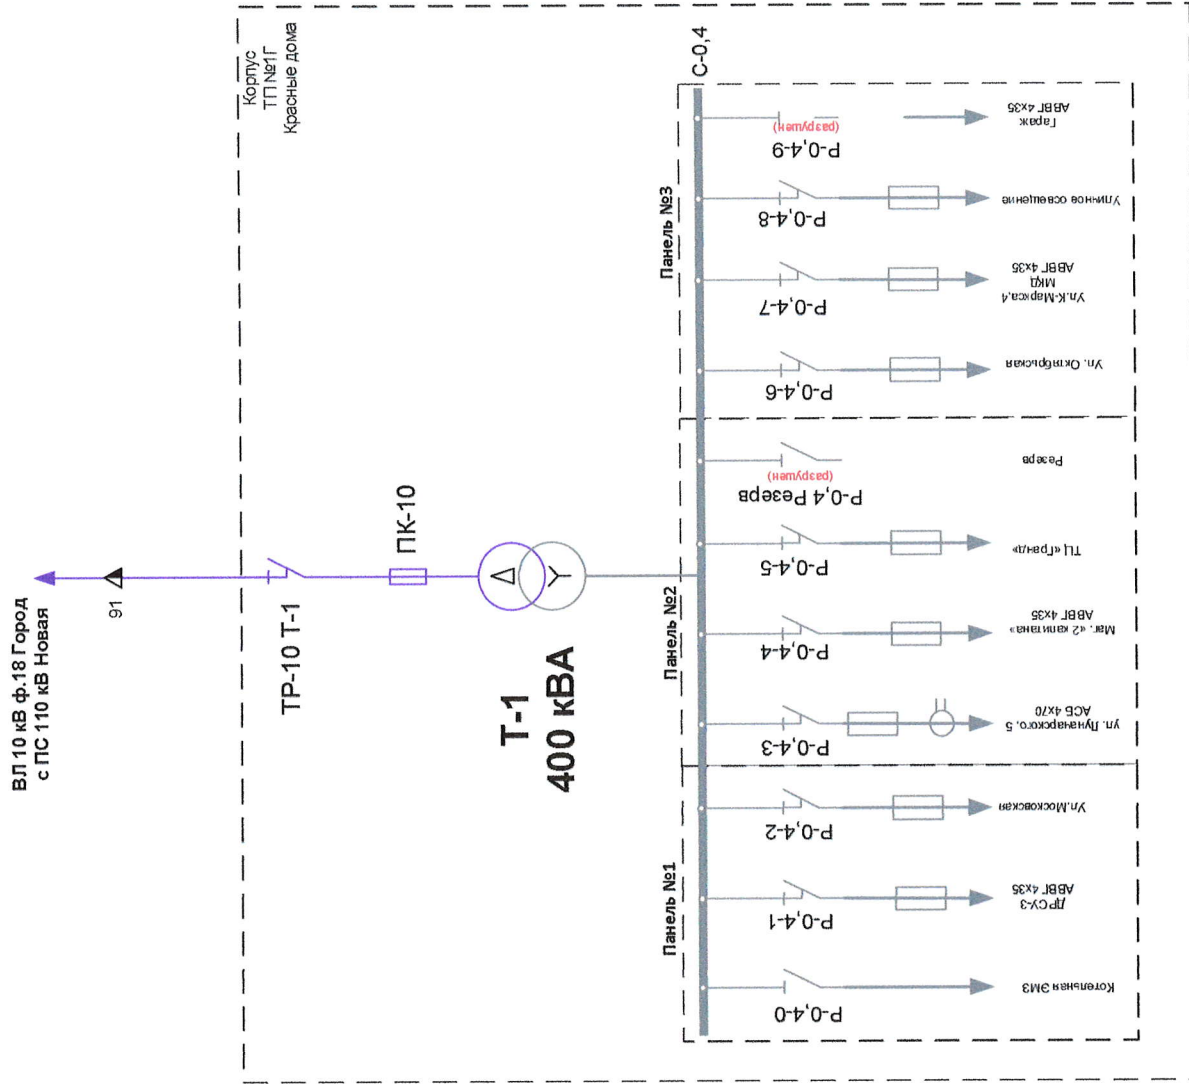

5. СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

Таблица I

[illegible]

Таблица I (Продолжение)

[illegible]

6. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Распределительное устройство: закрытое 10 кВ

Таблица II - Количество высоковольтных камер

Фидерных вводов	Фидерных выводов	Силовых трансформаторов	Измерительных трансформаторов	Резервных	Прочих	Всего
-	-	1	-	3	-	4

Таблица III - Аппаратура, установленная в высоковольтных камерах

Место установки	Наименование аппаратуры	Кол-во
Яч. №1	Выключатель масляный ВМГ-10 Зав. № б/н	1
	Разъединитель РВ-10/630 УХЛ2 Зав. № б/н	2
Яч. №2	Выключатель масляный ВМГ-10 Зав. № б/н	1
	Разъединитель РВ-10/630 УХЛ2 Зав. № б/н	2
Яч. №3	Разъединитель РВ-10/630 УХЛ2 Зав. № б/н	1
Яч. №4	Выключатель масляный ВМГ-10 Зав. № б/н	1
	Разъединитель РВ-10/630 УХЛ2 Зав. № б/н	2

Распределительное устройство: закрытое 0,4 кВ

Таблица IV - Количество низковольтных камер

Вводных	Отходящие линии	Резервных	Прочих	Всего
-	3	-	-	3

Таблица V – Коммутационная аппаратура, установленная в низковольтных камерах

Место установки	Наименование аппаратуры	Кол-во
Панель №1 зав. №6/н	Разъединитель РПС	3
Панель №2 зав. №6/н	Разъединитель РПС	4
Панель №2 зав. №6/н	Разъединитель РПС	4

Таблица VI

Таблица VI

8. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ (ПРИБОРЫ УЧЕТА)

Таблица VII

[illegible]

Таблица VIII

Таблица VIII

10. ФИДЕРЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Таблица IX

[illegible]

11. ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Схема заземления ТП №1Г Красные дома

Пензенская область, Нижнеломовский р-н, г. Н. Ломов, ул. Октябрьская, сопротивлением ≤ 4 Ом.

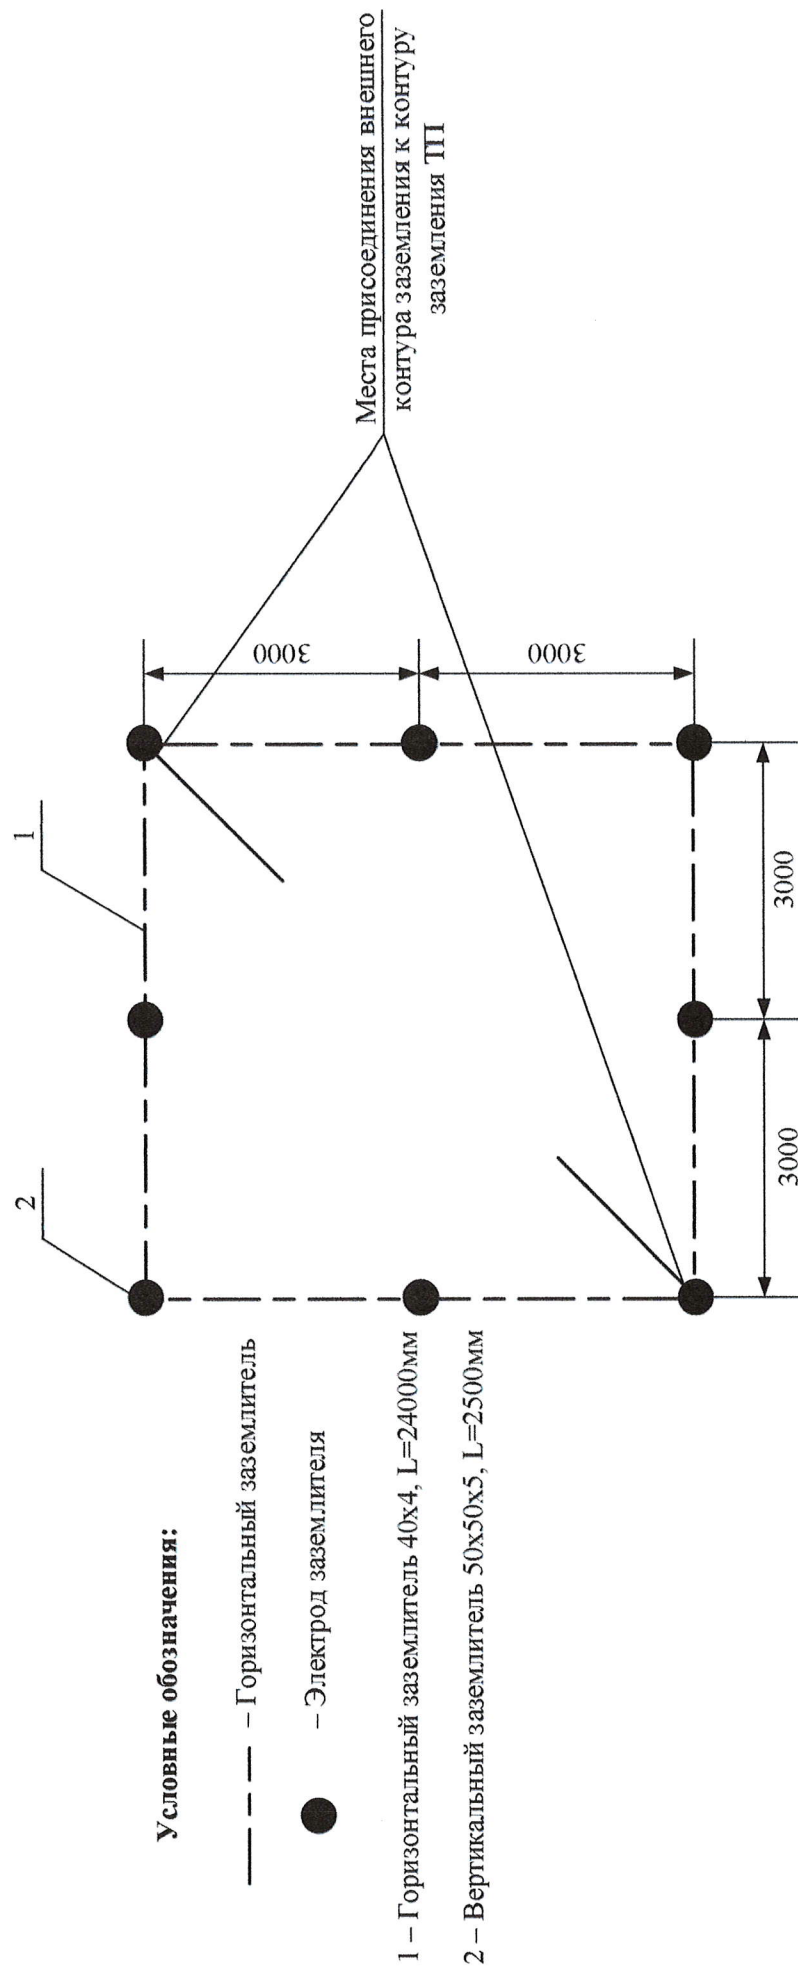


Таблица XI (Продолжение)

[illegible]

Таблица XI (Продолжение)

[illegible]

13. ВЕДОМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

[illegible]

14. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

	Должность, отдел	Подпись	Расшифровка подписи	Дата
Согласовано	Заместитель главного инженера по эксплуатации электроустановок		Р.В. Рыжаков	
	Начальник ОДС		А.В. Носков	
Разработал (заполнил)	Старший диспетчер ОДС		П.А. Адамов	

15. ПРИЛОЖЕНИЯ

[illegible]

[illegible]

[illegible]